



Agreement Tehnic

017-03/436-2022

Trape de vizitare și revizie rezistente la foc după criteriile EI
Tip RIGIPS

Revision fire resistance doors EI type RIGIPS
Fenerfeste Bedienungsklapptürchen für Drahttheit Wärmelsolierung EI
typ RIGIPS

Trappes de visite coupe-feu conforme les critères EI type RIGIPS

PRODUCĂTOR: *Tamadex spol s.r.o.*
Zbenik 19, Hronov, Cehia
Tel: +420 491 481 797

TITULAR *S.C. Saint Gobain Construction Products Romania SRL- RBU*
AGREMENT *Calea Floreasca nr. 165, One United Tower, et. 10,*
TEHNIC: *sector 1, Bucuresti*
Tel: 0212075751

ELABORATOR *INSTITUTUL EUROPEAN PENTRU ȘTIINTE TERMICE*
AGREMENT *str. Matei Voievod nr. 29, Sector 2*
TEHNIC: *București – ROMANIA*

Grupa specializata nr. 3: Protecții la foc – termotehnică – acustică – protecții hidrofuge și învelitori

Prezentul agreement tehnic este valabil până la data de 29.07.2025 numai însoțit de
AVIZUL TEHNIC al Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcții și nu ține loc
de certificat de calitate



CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCȚII

Grupa specializată nr.3 "Protecții la foc – termotehnică – acustică – protecții hidrofuge și învelitori" din cadrul EITS București analizând documentația de solicitare de elaborare de Acord Tehnic, prezentată de firma S.C. Saint Gobain Construction Products Romania S.R.L și înregistrată cu nr. 220407 din data de 14.04.2022, referitoare la "Trape de vizitare și revizie rezistente la foc după criteriile EI tip RIGIPS", realizate de firma Tamadex spol s.r.o., elaborează prezentul Acord Tehnic nr. 017-03/436-2022, în conformitate cu documentele tehnice românești aferente domeniului de referință, toate valabile la această dată.

1. Definirea succintă

1.1. Descrierea succintă

Trapele de vizitare și revizie rezistente la foc după criteriile EI tip RIGIPS sunt realizate conform unei concepții proprii și în acord cu cerințele impuse de grupul Saint Gobain și sunt destinate accesului în vederea efectuării lucrărilor de întreținere sau reparație a instalațiilor amplasate deasupra plafoanelor suspendate sau în ghelele realizate din gips carton, fiind elemente de protecție, în caz de incendiu, a golurilor din pereții de compartimentare și de ghele sau din plafoane false, în scopul limitării propagării incendiului.

Dimensiunile maxime corespunzătoare fiecărui tip de trapa sunt după cum urmează:

- RDHS 12,5 rezistente la foc E45, EI₁ 30, EI₂ 30, EW 30 montate în pereți din gips carton: 654mm x 854mm;
- RDHS 15 rezistente la foc E60, EI₁ 30, EI₂ 60, EW 60 montate în pereți din gips carton: 654mm x 854mm;
- RDHS 25 rezistente la foc E60, EI₁ 30, EI₂ 60, EW 60 montate în pereți din gips carton: 655mm x 855mm; este permisă o majorare dimensională de 15% în latime,

15% în înălțime, respectiv 20% în suprafață;

- D4P-S, respectiv D4P-Z, rezistente la foc E 120, EI₂ 90, EW 120 montate în pereți din gips carton, respectiv din zidărie: 700mm x 700mm;
- SKH-S 15+MV, rezistente la foc EI 30 (b→a) montate în plafoane suspendate: 654mm x 854mm;
- SKH-S 25+MV, rezistente la foc EI 30 (b→a) montate în plafoane suspendate: 655mm x 855mm;
- SKH-S 30+MV, rezistente la foc EI 60 (b→a) montate în plafoane suspendate: 354mm x 354mm;
- SKH-SL 25+MV, rezistente la foc EI 30 (b→a) montate în plafoane suspendate: 660mm x 860mm;
- D2S-S+MV, rezistente la foc EI 60 (b→a) montate în plafoane suspendate: 400mm x 400mm;
- D3S-S+MV, rezistente la foc EI 60 (b→a) montate în plafoane suspendate: 300mm x 300mm;
- SKH-S 25mm US, rezistente la foc EI 60 (a→b) montate în plafoane suspendate: 655mm x 855mm;
- SKH-S 25mm US-KL, rezistente la foc EI 60 (a→b) montate în plafoane suspendate: 655mm x 855mm;



- SKH-S 30mm US-KL, rezistente la foc EI 60 (a→b) montate in plafoane suspendate: 654mm x 854mm;
- D2S-S-S, rezistente la foc EI 60 (a→b) montate in plafoane suspendate: 400mm x 400mm;
- D3S-S-S, rezistente la foc EI 60 (a→b) montate in plafoane suspendate: 300mm x 300mm;
- D2S-S-UV, SKH-S 15+MV, rezistente la foc EI 30 (b→a) montate in plafoane suspendate: 200mm x 200mm;

Elementele componente ale trapelor RDHS sunt:

- ramă din aluminiu;
- foaie mobila alcatuita din placă de gips carton rezistentă la foc cu grosimea de 1x12,5mm, 1x15mm sau 2x12,5mm si 1 placa din vata minerala de 25mm, 150kg/mc;
- garnitură termosfumantă pe conturul foii mobile;
- doua balamale pe toc;
- dispozitive de inchidere si zavorare;

Elementele componente ale trapelor SKH-S, respectiv SKH-SL sunt:

- ramă din aluminiu;
- foaie mobila alcatuita din placă de gips carton rezistentă la foc cu grosimea de 1x15mm, 2x12,5mm sau 2x15mm si 1 placa din vata minerala de 25mm, 150kg/mc;
- garnitură termosfumantă pe conturul foii mobile;
- doua balamale pe toc;
- dispozitive de inchidere si zavorare;

Elementele componente ale trapelor D2S-S, D3S-S, D2S-S+MV, respectiv D3S-S+MV sunt:

- ramă din tabla din otel zincata;
- foaie mobila alcatuita din placă de gips carton rezistentă la foc cu grosimea de 2x12,5mm si 1 placa din vata minerala

de 20mm, 150kg/mc, respectiv in cazul D3S-S+MV, din placă de gips carton rezistentă la foc cu grosimea de 1x12,5mm, 1 placa din vata minerala de 15mm, 150kg/mc si 1 placa de vermiculit de 20mm grosime;

- garnitură termosfumantă pe conturul foii mobile;
- doua balamale pe toc;
- dispozitive de inchidere si zavorare;

Elementele componente ale trapelor D4P-S, respectiv D4P-Z sunt:

- ramă din tabla din otel zincata;
- foaie mobila alcatuita din placă de gips carton rezistentă la foc cu grosimea de 3x15mm;
- garnitură termosfumantă pe conturul foii mobile;
- doua balamale pe toc;
- dispozitive de inchidere si zavorare;

1.2. Identificarea produselor

Trapele de vizitare si revizie se livrează în ambalaje individuale de carton și folie de polietilenă, pe fiecare ambalaj existând o etichetă de identificare pe care sunt menționate, în limba română, următoarele date:

- denumirea comercială a produsului;
- sigla firmei producătoare;
- instrucțiuni de utilizare;
- instrucțiuni de depozitare;
- dimensiuni;
- ziua, luna și anul fabricației;
- volumul sau masa produsului;
- număr lot;
- perioada de garanție;

2.1. Domenii acceptate de utilizare în construcții

Trapeze de vizitare și revizie rezistente la foc după criteriile EI tip RIGIPS sunt destinate protecției golurilor de vizitare din pereți de compartimentare, placări, ghene sau plafoane suspendate din construcțiile civile și industriale, potrivit cerințelor din reglementările tehnice de specialitate.

Produsele se montează numai urmare unui proiect de execuție întocmit cu respectarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare și a reglementărilor tehnice în vigoare.

2.2. Aprecieri asupra produsului

2.2.1. Aptitudinea de exploatare în construcții

În conformitate cu rezultatele încercărilor și cu datele prezentate în Dosarul Tehnic, trapeze de vizitare și revizie rezistente la foc după criteriile EI tip RIGIPS asigură caracteristicile de performanță necesare în conformitate cu Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare:

a) Rezistența mecanică și stabilitate

Trapeze de vizitare și revizie rezistente la foc după criteriile EI tip RIGIPS nu influențează rezistența și stabilitatea construcției.

b) Securitatea la incendiu

Rezistența la foc a trapezelor de vizitare și revizie după criteriile de izolare termică și rezistență la foc este conformă Tabelului 1 - Simbolul rapoartelor de încercare.

Încercările au fost efectuate conform prevederilor standardelor SR EN 1363-1: 2020, SR EN 1364-2:2018 și SR EN 1634-1+A1:2018.

Clasificarea este efectuată conform SR EN 13501-2 :2016.

c) Igiena, sănătatea și mediu înconjurător

Trapeze de vizitare și revizie rezistente la foc după criteriile EI RIGIPS nu conțin substanțe toxice pentru om. Pentru a reduce riscul asupra sănătății populației, trebuie respectate reglementările legislative în vigoare privind concentrația substanțelor nocive (cu efect iritant, alergizant, toxic, cancerigen, etc.) și anume: Ord. MS nr. 119/2014 - Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, art.19. alin (1), care reglementează: „materialele folosite la construcția, finisarea și dotarea locuințelor se aleg astfel încât să nu polueze aerul interior și să asigure izolarea higrometrică și acustică corespunzătoare”.

Pentru a preveni accidentele de muncă și a limita consecințele lor, trebuie să se respecte instrucțiunile din manualul de utilizare a produsului. La punerea în opera pentru protecția personală a lucrătorilor, trebuie respectate cerințele în conformitate cu normele metodologice de aplicare a legislației, securității și sănătății în muncă conform Legii nr.319/2006.

d) Siguranța și accesibilitatea în exploatare

Siguranța în exploatare este asigurată de rezistența mecanică și de durabilitatea trapezelor.



e) Protecția împotriva zgomotului

Trapele de vizitare și revizie rezistente la foc după criteriile EI tip RIGIPS nu influențează această cerință.

f) Economia de energie și izolarea termică

Trapele de vizitare și revizie rezistente la foc după criteriile EI tip RIGIPS nu influențează această cerință.

g) Utilizare sustenabilă a resurselor naturale

Se va aplica Legea 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare.

2.2.2. Durabilitatea și întreținerea

Durabilitatea trapelor de vizitare și revizie rezistente la foc după criteriile EI tip RIGIPS este de minim 10 ani. Criteriile de durabilitate se referă la menținerea în timp a caracteristicilor mecanice, siguranța în exploatare și protecția la foc.

Trapele se verifică periodic, în conformitate cu instrucțiunile producătorului și normele în vigoare privind programul de urmărire în timp.

Garanția se stabilește prin contract și este de minim 2 ani.

2.2.3. Fabricația și controlul

Fabricarea trapelor de vizitare și revizie rezistente la foc după criteriile EI tip RIGIPS se face în sistemul de asigurare a calității în concordanță cu cerințele ISO 9001:2015 conform Certificatului nr.CQS 2031/2020 emis de CQS Cehia, valabil până la data de 09.05.2023.

Materiile prime utilizate pentru fabricarea produselor sunt verificate de către producător pentru a corespunde din punct de vedere calitativ.

2.2.4. Punerea în operă

Punerea în operă se face conform instrucțiunilor de montaj ale producătorului, conform fișelor tehnice, numai de către personal specializat în realizarea de astfel de lucrări și agreat de titularul agreementului, cu respectarea normelor de protecția muncii și de apărare împotriva incendiilor.

Transportul și depozitarea se fac în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

2.3. Caietul de prescripții tehnice

2.3.1. Condiții de concepție

Trapele de vizitare și revizie rezistente la foc după criteriile EI tip RIGIPS vor fi prevăzute în proiecte în conformitate cu prevederile Normativului de siguranță la foc a construcțiilor, indicativ P118-99, precum și a celorlalte reglementări tehnice de specialitate aplicabile.

2.3.2. Condiții de fabricare

Calitatea constantă a trapelor este asigurată și garantată de producător prin declarații de conformitate ce vor fi livrate beneficiarului odată cu produsele solicitate.

Fabricarea trapelor de vizitare și revizie rezistente la foc după criteriile EI tip RIGIPS se face în sistemul de asigurare a calității în concordanță cu cerințele ISO 9001:2015 conform Certificatului nr.CQS 2031/2020 emis de CQS Cehia, valabil până la data de 09.05.2023.

2.3.3. Condiții de livrare

La livrare, produsele vor fi însoțite de declarația de conformitate a producătorului împreună cu prezentul *Acordament Tehnic* eliberat pentru acestea, potrivit prevederilor standardului SR EN ISO 17050-1:2005: Evaluarea conformității. Declarația de conformitate dată de furnizor. Partea 1: Cerințe generale și respectiv SR EN ISO 17050-2:2005: Evaluarea conformității. Declarația de conformitate dată de furnizor. Partea 2: Documentație suport.

Tot la livrare, produsele trebuie să fie însoțite de instrucțiuni de utilizare în limba română.

2.3.4. Condiții de punere în operă

La montarea în construcții a trapelor rezistente la foc se vor respecta prevederile Normativului C 300-1994: Normativ de prevenire și stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, precum și prevederile reglementărilor tehnice și normelor privind securitatea muncii.

Concluzii

Aprecierea globală

- Utilizarea trapelor de vizitare și revizie rezistente la foc după criteriile EI tip RIGIPS în domeniul de utilizare acceptat, este apreciată favorabil, în condițiile specifice din România, dacă se respectă prevederile prezentului *acordament tehnic*.

satisfăcătoare și trebuie menținute la acest standard pe toată durata de valabilitate a prezentului *acordament tehnic*.

- Acordând acest *acordament tehnic*, Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcții, nu se implică în prezența sau absența drepturilor de brevet conținute în produs și/sau a drepturilor legale ale firmei de a comercializa, monta sau întreține produsul.

- Orice recomandare relativ la folosirea în condiții de siguranță a acestui produs, care este conținută sau se referă la acest *acordament tehnic*, reprezintă cerințe minime necesare la punerea sa în operă.

- Institutul European de Științe Termice EITS București răspunde de exactitatea datelor înscrise în *Acordamentul Tehnic* și de încercările sau testele care au stat la baza acestor date. *Acordamentele tehnice* nu îi absolvă pe furnizori și/sau pe utilizatori de responsabilitățile ce le revin conform reglementărilor legale în vigoare.

- Verificarea menținerii aptitudinii de utilizare a peretilor tip RiGlass rezistenti la foc va fi realizată conform programului stabilit de către Institutul European pentru Științe Termice EITS București. O data la maxim doi ani se va verifica valabilitatea documentelor ce stau la baza clasificărilor de rezistență la foc ale produselor *acordamentate* – metoda conform standardelor europene adoptate și aplicate prin legislația în vigoare, ce prevăd o singură încercare de tip pentru o performanță declarată a produsului (rapoarte de testare, de clasificare cf. SR EN 13501-2, opinii de expertiză a laboratoarelor notificate, documentele de certificare - marcaj CE-Declarație de Performanță - privind clasificările de reacție la foc ale componentelor peretilor, cf. SR EN 13501-1 etc).

Condiții



Calitatea produsului și metoda de fabricare au fost examinate și găsite

Acordament Tehnic 017-03/436-2022

• Acțiunile cuprinse în program și modul lor de realizare vor respecta actele normative și reglementările tehnice în vigoare.

• EITS BUCUREȘTI va informa Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcții despre rezultatul verificărilor, iar dacă acestea nu dovedesc menținerea aptitudinii de utilizare, va solicita CTPC declanșarea acțiunii de suspendare a agrementului tehnic.

• Suspendarea se declanșează și în cazul constatării prin controale, de către organisme abilitate, a nerespectării menținerii constante a condițiilor de fabricație și utilizare ale produsului.

• În cazul în care titularul de agrement tehnic nu se conformează acestor prevederi, se va declanșa procedura de retragere a agrementului tehnic.

Valabilitatea agrementului tehnic este: 29.07.2025

Valabilitate aviz tehnic este: 29.07.2024

Prelungirea valabilității avizului tehnic trebuie solicitată cu cel puțin trei luni înainte de data expirării acestuia. În cazul neprelungirii valabilității avizului tehnic, agrementul tehnic se anulează de la sine.

Modificarea/Extinderea agrementului tehnic se va face cu respectarea termenului de valabilitate initial.

Președinte Grupa Specializată nr.3
Dr. ing. Anica ILIE

Institutul European pentru Științe Termice
DIRECTOR EXECUTIV

Dr. ing. Anica ILIE



3. Remarci complementare ale grupei specializate

Trapele de vizitare și revizie rezistente la foc după criteriile EI tip RIGIPS asigură accesul facil la instalațiile amplasate între plafonul suspendat și planșeu, asigurând rezistența la foc a întregului plafon.

Trapele de vizitare și revizie rezistente la foc după criteriile EI RIGIPS au o rezistență la foc de până la EI₂ 90 respectiv EI 60 (a↔b).

Sinteza rapoartelor de încercare

Nr. crt.	Produs	Clasificare	Standardul de încercare/clasificare	Organism
1.	Trape de vizitare RDHS 12,5, cu dimensiunile 654mmx854mm, montate în pereti din gips carton	E 45 EI ₁ 30 EI ₂ 30 EW 30	EN 13501-2:2016	RC PK2-08-15-013-C-1/16.01.2020 RI Pr-15-2.071 Rev 1/14.01.2020 Pavus Cehia
2.	Trape de vizitare RDHS 12,5, cu dimensiunile 354mmx354mm, montate în pereti din gips carton	E 45 EI ₁ 30 EI ₂ 30 EW 30	EN 13501-2:2016	RC PK2-08-15-014-C-1/16.01.2020 RI Pr-15-2.071 Rev 1/14.01.2020 Pavus Cehia
3.	Trape de vizitare RDHS 15, cu dimensiunile 654mmx854mm, montate în pereti din gips carton	E 60 EI ₁ 30 EI ₂ 60 EW 60	EN 13501-2:2016	RC PK2-08-15-015-C-1/16.01.2020 RI Pr-15-2.071 Rev 1/14.01.2020 Pavus Cehia
4.	Trape de vizitare RDHS 15, cu dimensiunile 354mmx354mm, montate în pereti din gips carton	E 60 EI ₁ 30 EI ₂ 45 EW 30	EN 13501-2:2016	RC PK2-08-15-016-C-1/16.01.2020 RI Pr-15-2.071 Rev 1/14.01.2020 Pavus Cehia
5.	Trape de vizitare RDHS 25, cu dimensiunile 655mmx855mm, montate în pereti din gips carton	E 60 EI ₁ 30 EI ₂ 60 EW 60	EN 13501-2:2016	RC PK2-08-15-017-C-1/16.01.2020 RI Pr-15-2.071 Rev 1/14.01.2020 Pavus Cehia
6.	Trape de vizitare RDHS 25, cu dimensiunile 355mmx355mm, montate în pereti din gips carton	E 60 EI ₁ 30 EI ₂ 60 EW 60	EN 13501-2:2016	RC PK2-08-15-018-C-1/16.01.2020 RI Pr-15-2.071 Rev 1/14.01.2020 Pavus Cehia
	Trape de vizitare D4P-S, cu dimensiunile 700mmx700mm, montate în pereti din gips carton	E 120 EI ₂ 90 EW 120	EN 1634-1: 2018	RI Pr-18-2.-068 Rev 1/14.01.2020 Pavus Cehia



8.	Trape de vizitare D4P-Z, cu dimensiunile 700mmx700mm, montate in pereti din zidarie	E 120 EI ₂ 90 EW 120	EN 1634-1: 2018	RI Pr-18-2.-068 Rev 1/14.01.2020 Pavus Cehia
9.	Trape de vizitare SKH-S 15+MV, cu dimensiunile 354mmx354mm, montate in plafoane suspendate	EI 30 (b→a)	EN 1634-2: 2018	RI Pr-16-2.018 Rev 1/5.01.2021 Pavus Cehia
10.	Trape de vizitare SKH-S 15+MV, cu dimensiunile 654mmx854mm, montate in plafoane suspendate	EI 20 (b→a)	EN 1634-2: 2018	RI Pr-16-2.018 Rev 1/5.01.2021 Pavus Cehia
11.	Trape de vizitare SKH-S 25+MV, cu dimensiunile 354mmx354mm, montate in plafoane suspendate	EI 60 (b→a)	EN 1634-2: 2018	RI Pr-16-2.018 Rev 1/5.01.2021 Pavus Cehia
12.	Trape de vizitare SKH-S 25+MV, cu dimensiunile 655mmx855mm, montate in plafoane suspendate	EI 30 (b→a)	EN 1634-2: 2018	RI Pr-16-2.018 Rev 1/5.01.2021 Pavus Cehia
13.	Trape de vizitare SKH-S 30+MV, cu dimensiunile 354mmx354mm, montate in plafoane suspendate	EI 60 (b→a)	EN 1634-2: 2018	RI Pr-16-2.018 Rev 1/5.01.2021 Pavus Cehia
14.	Trape de vizitare SKH-SL 25+MV, cu dimensiunile 360mmx360mm, montate in plafoane suspendate	EI 45 (b→a)	EN 1634-2: 2018	RI Pr-16-2.018 Rev 1/5.01.2021 Pavus Cehia
15.	Trape de vizitare SKH-SL 25+MV, cu dimensiunile 660mmx860mm, montate in plafoane suspendate	EI 30 (b→a)	EN 1634-2: 2018	RI Pr-16-2.018 Rev 1/5.01.2021 Pavus Cehia
16.	Trape de vizitare D2S-S+MV, cu dimensiunile 400mmx400mm, montate in plafoane suspendate	EI 60 (b→a)	EN 1634-2: 2018	RI Pr-16-2.018 Rev 1/5.01.2021 Pavus Cehia
17.	Trape de vizitare D3S-S+MV, cu dimensiunile 300mmx300mm, montate in plafoane suspendate	EI 60 (b→a)	EN 1634-2: 2018	RI Pr-16-2.018 Rev 1/5.01.2021 Pavus Cehia
18.	Trape de vizitare SKH-S 25-US, cu dimensiunile 655mmx855mm, montate in plafoane suspendate	EI 60 (a→b)	EN 1634-2: 2018	RI Pr-20- 2.196/19.01.2021 Pavus Cehia
19.	Trape de vizitare SKH-S 25-US, cu dimensiunile 455mmx455mm, montate in plafoane suspendate	EI 60 (a→b)	EN 1634-2: 2018	RI Pr-20- 2.196/19.01.2021 Pavus Cehia
20.	Trape de vizitare SKH-S 25-US-KL, cu dimensiunile 655mmx855mm, montate in plafoane suspendate	EI 60 (a→b)	EN 1634-2: 2018	RI Pr-20- 2.196/19.01.2021 Pavus Cehia
21.	Trape de vizitare SKH-S 25-US-KL, cu dimensiunile 355mmx355mm, montate in plafoane suspendate	EI 60 (a→b)	EN 1634-2: 2018	RI Pr-20- 2.196/19.01.2021 Pavus Cehia
22.	Trape de vizitare SKH-S 30-US-KL, cu dimensiunile 654mmx854mm, montate in plafoane suspendate	EI 60 (a→b)	EN 1634-2: 2018	RI Pr-20- 2.196/19.01.2021 Pavus Cehia
23.	Trape de vizitare SKH-S 30-US-KL, cu dimensiunile 354mmx354mm, montate in plafoane suspendate	EI 60 (a→b)	EN 1634-2: 2018	RI Pr-20- 2.196/19.01.2021 Pavus Cehia
24.	Trape de vizitare D2S-S-UV, cu dimensiunile 400mmx400mm, montate in plafoane suspendate	EI 60 (a→b)	EN 1634-2: 2018	RI Pr-20- 2.196/19.01.2021 Pavus Cehia
25.	Trape de vizitare D3S-S-UV, cu dimensiunile 300mmx300mm, montate in plafoane suspendate	EI 60 (a→b)	EN 1634-2: 2018	RI Pr-20- 2.196/19.01.2021 Pavus Cehia



	montate in plafoane suspendate			Pavus Cehia
26.	Trape de vizitare D2S-S-UV, cu dimensiunile 200mmx200mm, montate in plafoane suspendate	EI 60 (a→b)	EN 1634-2: 2018	RI Pr-20-2.196/19.01.2021 Pavus Cehia
27.	Trape de vizitare SKH-S 25-US, cu dimensiunile 255mmx255mm, montate in plafoane suspendate	EI 60 (a→b)	EN 1634-2: 2018	RI Pr-20-2.196/19.01.2021 Pavus Cehia

Grupa specializata nr. 3 din cadrul EITS București își însușește rezultatele încercărilor sicleșificărilor efectuate de Pavus Cehia.



Agreementul Tehnic 017-03/436-2022


Pagina 10 din 16



detaliu b
scara 1 : 2

banda termosupumanta

700

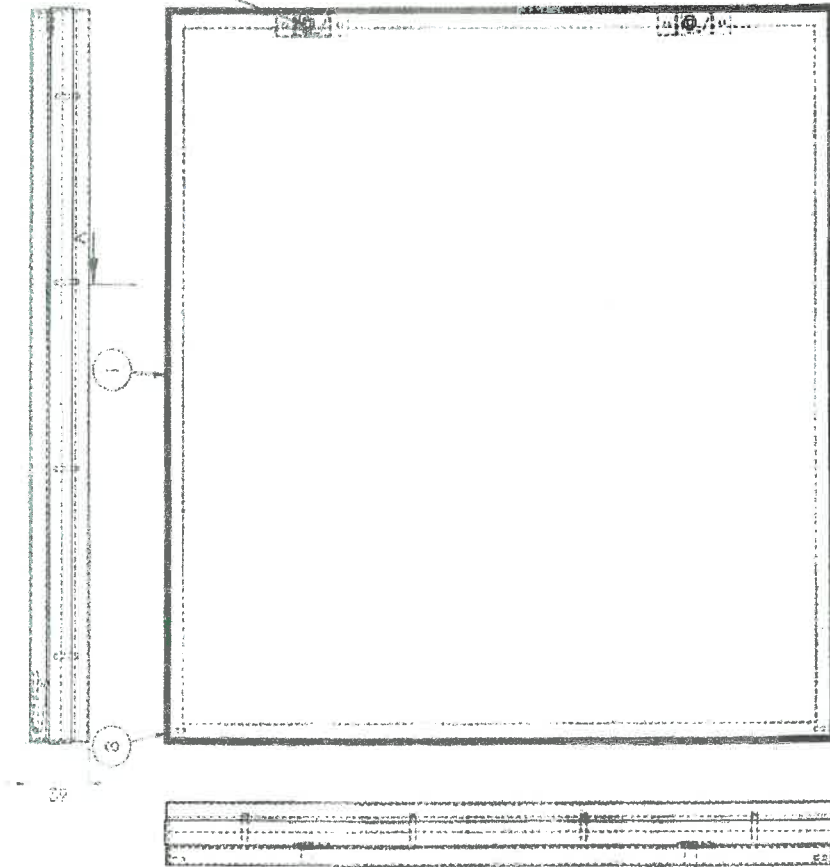

profil din otel 62 x 18 x 1,5 mm

4

banda
termosupumanta

SDK 15 mm Rigips RF
12,5 kg/m²

SDK 15 mm Rigips RF
12,5 kg/m²


SDK 15 mm Rigips RF
12,5 kg/m²

694 x 694 x 17 mm
tabla 1 mm

8

grosime totala canat 47 mm

SECTIUNE A-A


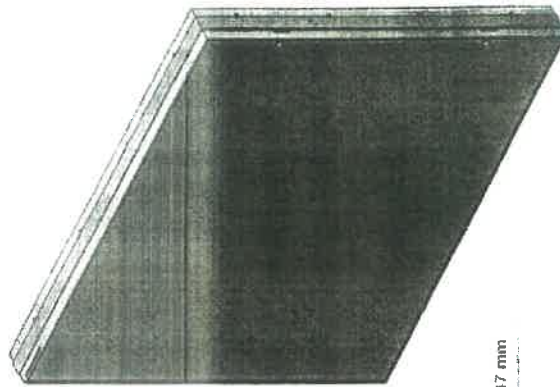


pozitie	Denumire	buc.
1	D4P-Z 700 x 700 x 62 cadru exterior	1
2	D4P-Z 694 x 649 x 47 canal	1
3	nit metalic cu piuita M4	2
4	broasca de siguranta - profil patrat cu dichei ZN 42551-x-11114	2

**Trape de vizitare si revizie EI 90, montaj in
perete rigid**


Agrementul Tehnic 017-03/436-2022



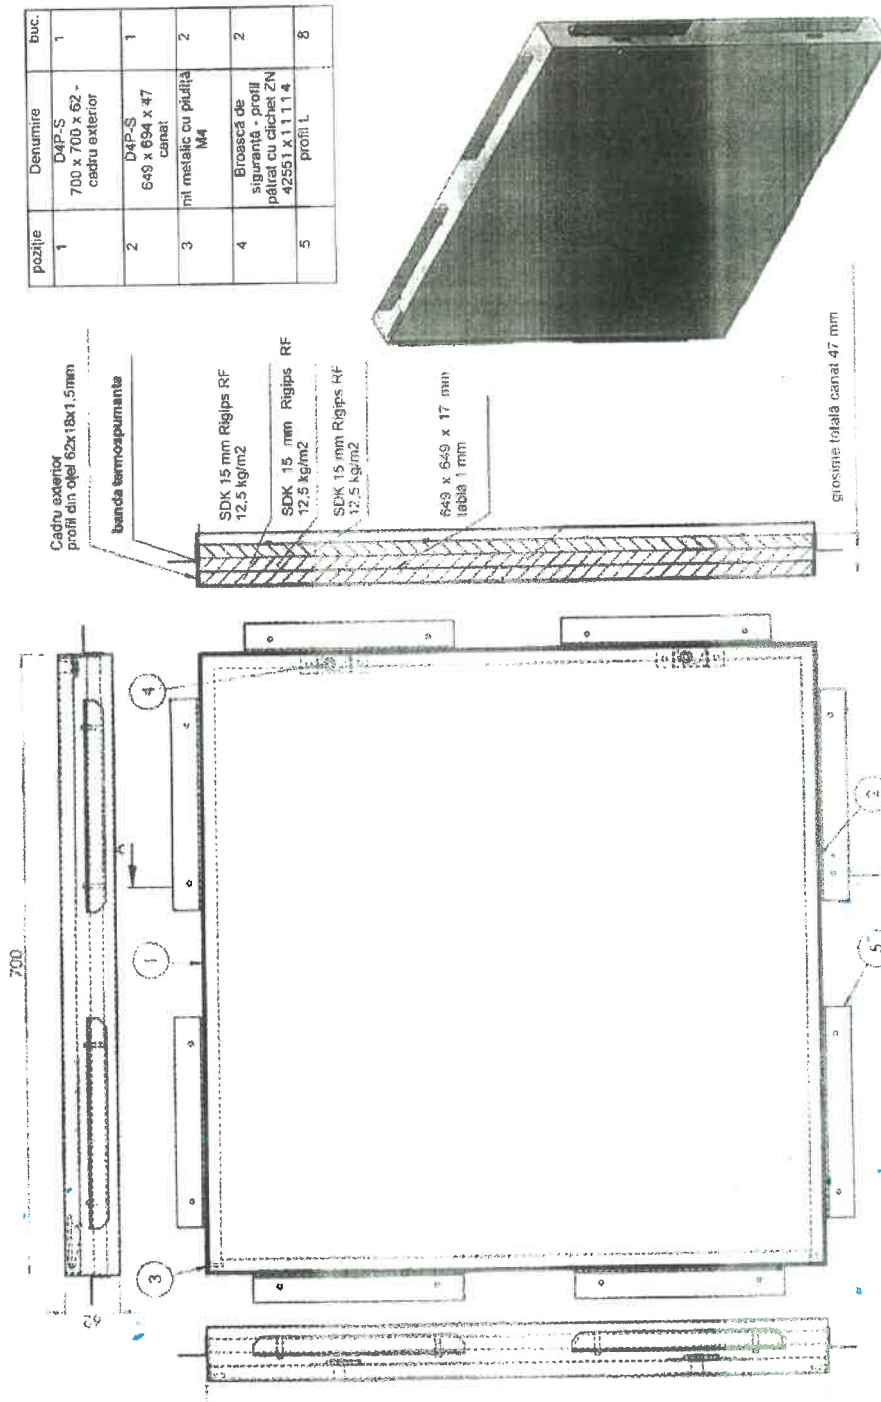


*Trape de vizitare si revizie EI 90, montaj in
perete flexibil*

Trape de vizitare cu rezistență la foc pentru pereți 12.5 mm EI30

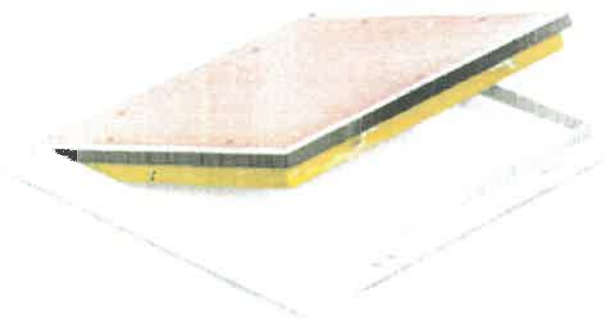


Cod articol (A1 x A2)	Greutate	C1	C2	L	H	A2	T	V
RFS200X200X12,5EI30	1,00 kg	204	204	28	162	200	13	41,5
RFS300X300X12,5EI30	1,31 kg	304	304	28	262	300	13	41,5
RFS400X400X12,5EI30	2,65 kg	404	404	28	362	400	13	41,5
RFS500X500X12,5EI30	3,80kg	504	504	28	462	500	13	41,5
RFS600X600X12,5EI30	5,16 kg	604	604	28	562	600	13	41,5

Trape de vizitare cu rezistență la foc pentru pereți 25 mm EI60

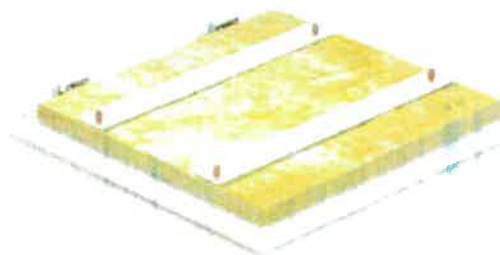


Cod articol (A1 x A2)	Greutate	C1	C2	L	H	A2	T	V
RFS200X200X25 EI60	1,52 kg	204	204	25,5	148	200	25,5	54
RFS300X300X25 EI60	2,82 kg	304	304	25,5	248	300	25,5	54
RFS400X400X25 EI60	4,54 kg	404	404	25,5	348	400	25,5	54
RFS500X500X25 EI60	6,70 kg	504	504	25,5	448	500	25,5	54
RFS600X600X25EI60	9,26 kg	604	604	25,5	548	600	25,5	54



Trape de vizitare cu rezistență la foc pentru pereți 25 mm EI90

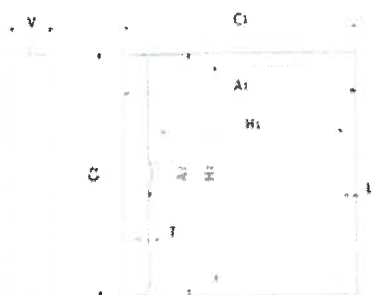

Cod articol (A1 x A2)	Greutate	C1	C2	L	H1	H2	T	V
RFS300X300 GKF EI90	5,90 kg	304	304	16,5	223	263	46	62
RFS400X400 GKF EI90	9,56 kg	404	404	16,5	323	363	46	62
RFS500X500 GKF EI90	13,72 kg	504	504	16,5	423	463	46	62
RFS600X600 GKF EI90	19,77 kg	604	604	16,5	523	563	46	62
RFS700X700 GKF EI90	26,29 kg	704	704	16,5	623	663	46	62

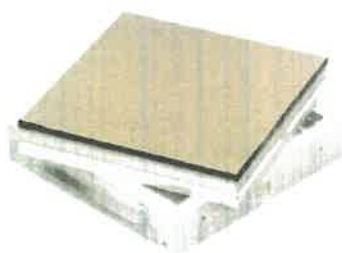


Trape de vizitare cu rezistență la foc pentru plafoane 15 mm EI30

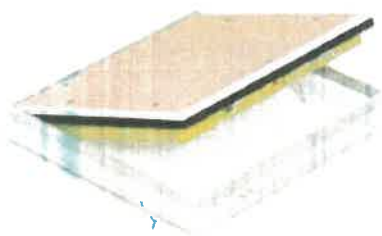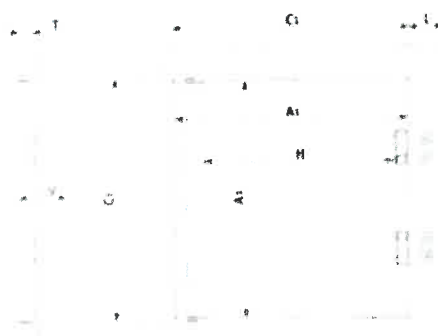


Cod articol (A1 x A2)	Greutate	C1	C2	L	H	A2	T	V
RFS200X200X15 GKF EI30	1,12 kg	204	204	25	156	200	15,5	44
RFS300X300X15 GKF EI30	1,99 kg	304	304	25	256	300	15,5	44
RFS400X400X15 GKF EI30	3,13 kg	404	404	25	356	400	15,5	44
RFS500X500X15 GKF EI30	4,55 kg	504	504	25	456	500	15,5	44
RFS600X600X15 GKF EI30	6,24 kg	604	604	25	556	600	15,5	44



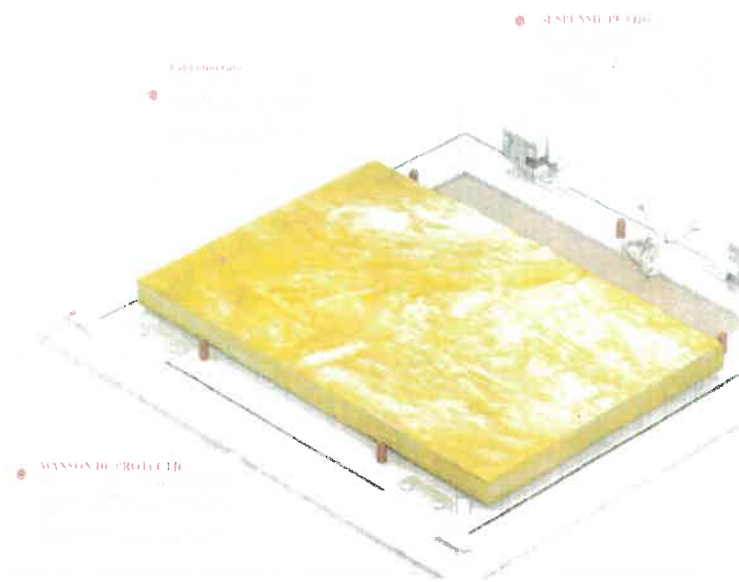

Trape de vizitare cu rezistență la foc pentru plafoane 30 mm EI60

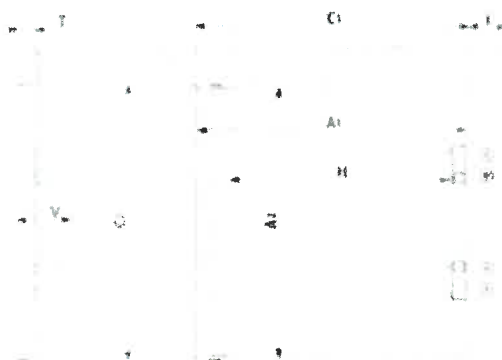

Cod articol (A1 x A2)	Greutate	C1	C2	L	H	A2	T	V
RFS200X200X30 GKF EI60	1,80 kg	204	204	30	143	200	25	57
RFS300X300X30 GKF EI60	3,43 kg	304	304	30	243	300	25	57
RFS400X400X30 GKF EI60	5,60 kg	404	404	30	343	400	25	57
RFS500X500X30 GKF EI60	8,33 kg	504	504	30	443	500	25	57
RFS600X600X30 GKF EI60	11,60 kg	604	604	30	543	600	25	57

Agrementul Tehnic 017-03/436-2022



• **Extrase din procesul verbal nr. 436 al ședinței de deliberare a Grupei Specializate nr.3 din cadrul EITS București din data de 17.05.2022**

Grupa Specializată nr.3 “ Protecții la foc – termotehnică – acustică – protecții hidrofuge și învelitori” din cadrul EITS București, alcătuită din următorii specialiști:

- ing. Claudia Surdu
- dr.ing. Anica Ilie
- dr.ing. Madalina Nichita

întrunită la data de 17.05.2022 pentru a analiza documentația tehnică și rezultatele testelor referitoare la “Trape de vizitare și revizie rezistente la foc după criteriile EI tip RIGIPS”, a stabilit următoarele:

- fabricație la nivel corespunzător de performanțe și autocontrol al constanței parametrilor;
- fiabilitate și durabilitate bune;
- rezistență la foc de până la EI₂ 90 respectiv EI 60 (a↔b).

În concluzie, Grupa Specializată nr.3 – „Protecții la foc-termotehnică-acustică-protecții hidrofuge și învelitori” din cadrul EITS București propune aprobarea de către Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcții a Acordului Tehnic nr.017-03/436-2022 “Trape de vizitare și revizie rezistente la foc după criteriile EI tip RIGIPS” , produse de Tamadex spol s.r.o. Cehia, cu termen de valabilitate 29.07.2025.

- **Dosarul tehnic al acordului tehnic nr.017-03/436-2022 conținând 793 pagini face parte integrantă din prezentul acord tehnic.**

Raportorul grupei specializate nr.3

Ing. Claudia SURDU



- **Membrii grupei specializate:**

- **ing. Claudia Surdu**
- **dr.ing. Anica Ilie**
- **dr.ing. Madalina Nichita**