



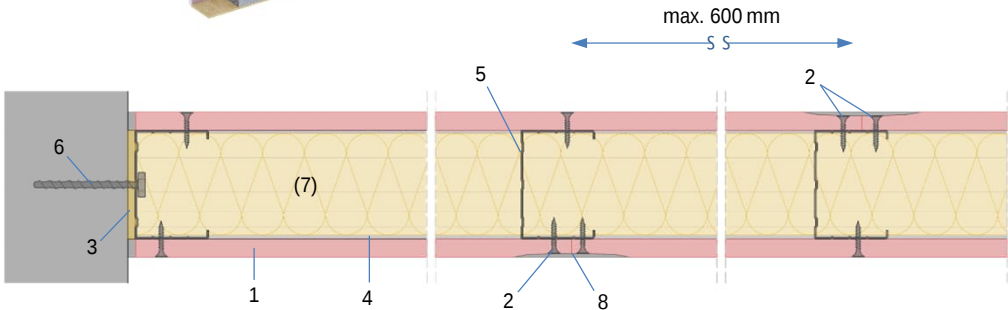

Pereți de compartimentare nestructurali
pe structură metalică simplă
UW/CW 75

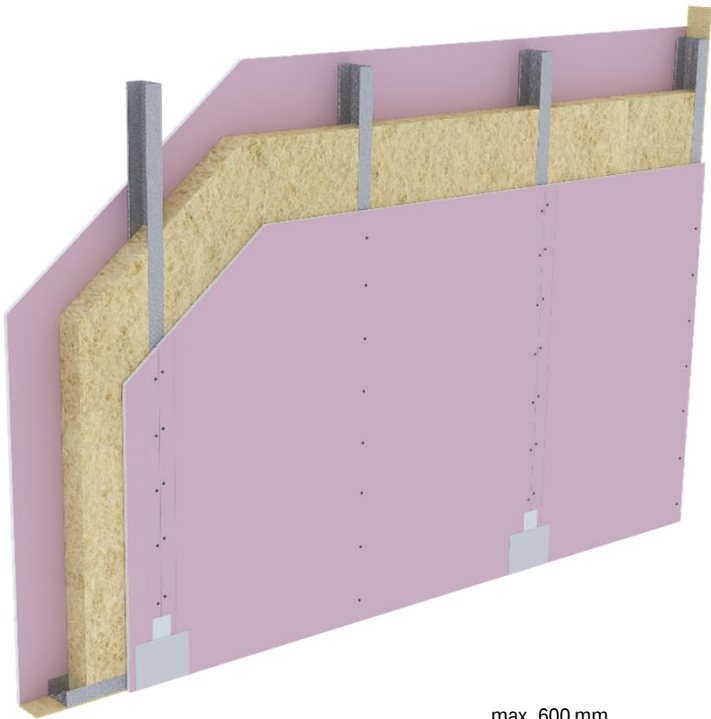

Placare	1 Plăci de gips-carton Rigips® RF/RFI 12,5 sau 15 mm * 2 Șuruburi autofiletante Rigips® 212 (cf. tabele)
Etanșare	3 Var. 1: Bandă de etanșare Rigips® din PE (3 mm grosime) sau din vată minerală bazaltică (10 mm grosime) Var. 2: Bandă de etanșare din vată minerală bazaltică 20 mm grosime și fâșie de placă Glasroc® F Ridurit 20 mm
Structură metalică	4 Profil ghidaj Rigiprofil® ≥UW 75 - 0,55 ... 0,6 mm ** ** la partea superioară – profil Rigips® ≥UW 75 cu aripa înaltă, în funcție de proiectarea racordului mobil (deformație admisă planșeu etc.) 5 Profil montant Rigiprofil® ≥CW 75 - 0,55 ... 0,6 mm 6 Ancoră metalică Rigips® DN6 Ø6 x 40 mm (cu rezistență la forfecare), șurub pentru beton Rigips® R-LX-HF-ZP min. Ø6 x 60 mm sau alt element de fixare metalic, specific suportului (cf. tabele)
Izolație	(7) Var. 1: Vată minerală în cavitate - obligatoriu pentru cerințe de rezistență la foc (cf. tabel Rezistență la foc) – EI 30 Var. 2: Fără vată minerală în cavitate, obligatoriu pentru cerințe de rezistență la foc (cf. tabel Rezistență la foc) – EI 30 și EI 60 Optional, recomandat izolație de vată minerală în cavitate, la sistemul fără cerință de rezistență la foc.
Finisare rosturi	8 Chit de rosturi (Rigips® SUPER, Rigips® VARIO etc.) Bandă de armare Rigips® (fibră de sticlă, autoadezivă etc.)

* Sistemul permite înlocuirea plăcilor Rigips® RF/RFI cu plăci Rigistabil, Glasroc® F Ridurit - în funcție de grosimea disponibilă – pentru cerința de rez. la foc se aplică numai pt. var. 1

Placare simplă

Var. 1:
1 x 12,5 mm grosime
sau
1 x 15 mm grosime
Rigips® RF, RFI
(se pot înlocui cu
plăci Rigistabil,
Glasroc® F Ridurit)

Var. 2:
1 x 12,5 mm grosime
Rigips® RF, RFI

Interax profile CW:
3.40.02 - max. 600mm
3.40.021 - max. 400mm
3.40.022 - max. 300mm

Izolare acustică
 R_w (C, C_{tr}) până la
44(-6,-14)
(cf. tabel Izolare acustică)


Rezistență la foc
până la EI 60
(cf. tabel Rezistență la foc)
Reacție la foc
A2-s1, d0

Înălțime perete
max. 6500 mm
(cf. tabel Înălțimi maxime)

Grosime perete
100 ... 105 mm

Greutate perete
aprox. 24 kg/m²
(fără izolație)

Izolare acustică



Pentru îmbunătățirea izolării acustice se recomandă utilizarea vatei minerale ISOVER (vată minerală din fibră de sticlă sau bazaltică) – după caz, în funcție de varianta aleasă.

Tip plăci	Tip profil metallic montant	Grosime perete	Tip izolație	R _w (C, C _{tr})* dB
1 x 12,5 mm RF/RFI	CW 75 – 0,55 ... 0,6 mm la interax max. 600 mm	100 mm	fără	39(-3,-10)
		100 mm	vată minerală grosime 50 mm ⁽²⁾	44(-6,-14)

* R_w - indice de izolare la zgomot aerian, estimat analitic.

⁽²⁾ Vată minerală din fibră de sticlă min. 30 kg/m³

Rezistență la foc



Tip plăci	Tip profil metallic montant	Tip izolație	Rezistență la foc **
1 x 12,5 mm RF/RFI ***	≥CW 75 – 0,55 ... 0,6 mm la interax max. 600 mm	vată minerală grosime 50 mm ⁽¹⁾	EI 30 (var. 1)
		vată minerală grosime 50 mm ⁽²⁾	EI 60 (var. 1)
1 x 15 mm RF/RFI ***		vată minerală grosime 50 mm ⁽¹⁾	
1 x 12,5 mm RF/RFI	≥CW 75 – 0,6 mm la interax max. 300 mm	fără	EI 30 (var. 2)

** Domeniul de aplicare al clasificării de rezistență la foc - cf. EN 1364-1; structură suport rigidă, de densitate scăzută.

*** Sistemul permite înlocuirea plăcilor Rigips® RF/RFI cu plăci Rigistabil, Glasroc® F Ridurit - în funcție de grosimea disponibilă.


⁽¹⁾ Vată minerală din fibră de sticlă min. 10 kg/m³

⁽²⁾ Vată minerală din fibră de sticlă min. 30 kg/m³

Reacție la foc

Plăci Rigips® RF/RFI, Rigistabil	cls. A2-s1,d0 – fosta clasă CO(CA1), incombustibil
Placă Glasroc® F Ridurit	
Profile și accesorii metalice	cls. A1 – fosta clasă CO(CA1), incombustibil
Vată minerală ISOVER	

Înălțimi maxime



	Tip plăci	Tip profil montant	Interax max.	Înălțime maximă admisă ****
				Criteriul de rezistență la foc
var. 1	1 x 12,5 mm sau 1 x 15 mm RF/RFI ***	CW 75 – 0,55 ... 0,6 mm	600 mm	4500 mm
			400 mm	6000 mm
			300 mm	6500 mm
var. 2	1 x 12,5 mm RF/RFI	CW 75 – 0,6 mm	300 mm	5560 mm

*** Sistemul permite înlocuirea plăcilor Rigips® RF/RFI cu plăci Rigistabil, Glasroc® F Ridurit - în funcție de grosimea disponibilă.

**** Valorile de înălțimi maxime, tabelate în prezenta Fișă Tehnică, se referă la criteriul performanței de rezistență la foc certificate, în cadrul domeniilor de aplicabilitate.

Înălțimea maximă admisă a peretelui pentru proiectul respectiv, se va stabili de către proiectant, în funcție de cerințele privind rezistența și stabilitatea, acțiuni în cazul seismului, siguranța în exploatare, securitatea la incendiu și alte cerințe, după caz (de ex. presiunile interioare din acțiunea vântului etc.).

Operațiuni principale de montaj

Operațiuni principale de execuție	Descriere
Trasarea lucrărilor de montaj uscat pe amplasament	- Identificare/corelare lucrări pe șantier, măsurare, marcare, identificare repere și cote de verificare. - Măsurarea, trasarea, marcarea și identificarea cotelor de verificare (dimensiuni liniare, planeitate etc.) pentru pozițiile corecte de amplasare a lucrărilor.
Verificarea și pregătirea stratului suport (element masiv, altă componentă nestructurală etc.)	- Verificare stare strat suport de care se va prinde - elementele orizontale de rezistență, de la cota superioară și inferioară a peretelui de compartimentare (suprafață, rezistență mecanică, stabilitate, condiții de lucru etc.). - Rezolvarea unor intersecții cu alte elemente arhitecturale sau de construcție existente (rosturi, racordări etc.). - Pregătirea prin curățare, desprăfuire sau alte operațiuni necesare conform caietului de sarcini al proiectului (turnare șape, pozare după caz a instalațiilor etc.).
Pregătirea materialelor	- Identificarea, selecția calitativă și cantitativă a materialelor necesare la punerea în operă. - Debitarea și prelucrarea plăcilor Rigips® RF/RFI (sau alte plăci permise cf. specificațiilor prezentului sistem și dimensiunilor de placă disponibile) pentru suprafața ce urmează a se placa pe tronsonul prevăzut. - Măsurarea și debitarea profilelor metalice – Rigiprofil® UW 75 - 0,55 ... 0,6 mm și CW 75 - 0,55 ... 0,6 mm pt. var. 1, respectiv Rigiprofil® UW 75 - 0,6 mm și CW 75 - 0,6 mm pt. var. 2 – ce vor alcătui structura. - Alegerea tipului și cantității de accesorii de prindere și fixare, conform proiectului: - șuruburi autofiletante corespunzătoare tipului de placă și cf. tabele specificații (pentru fixarea plăcilor în profilele metalice la lungimile necesare (+10 mm dincolo de tabla metalică a profilului)), - șuruburi autoperforante Rigips® 421 pentru fixarea profilelor metalice între ele (prelungiri montanți pe înălțime), după caz, - ancoră metalică Rigips® DN6 (cu rezistență la forfecare), șurub metalic pentru beton Rigips® R-LX-HF-ZP, sau alt element de fixare metalic, în funcție de elementul de rezistență suport și conform proiect tehnic. În situația fixării peretelui fără cerință de rezistență la foc, alegerea prinderilor se face, de asemenea, conform proiectului tehnic, putând fi utilizate exclusiv șuruburi metalice cu diblu din plastic (la pereți fără cerință la foc și fără racord mobil superior etc.). - Pregătirea materialelor de izolare, etanșare, prelucrare rosturi: - după caz, vată minerală ISOVER - pregătirea prin selectare și debitare la dimensiuni a roleurilor sau plăcilor ce se vor îngloba în cavitatea peretelui de compartimentare, între profilele structurilor de susținere metalice, - după caz, benzile de etanșare Rigips® din PE (3 mm grosime) sau din vată minerală bazaltică (10 mm grosime), - pastă de rosturi Rigips® SUPER sau Rigips® VARIO etc., - bandă de armare Rigips® pentru rosturi (fibră de sticlă, autoadezivă etc.).
Montajul peretelui de compartimentare. Verificarea lucrărilor ascunse.	- Se măsoară și se trasează poziția axelor profilelor de ghidaj UW 75, conform detaliilor din proiect. Se măsoară și se trasează pozițiile axelor pe elementele verticale laterale, la care se va conecta / racorda montajul uscat (la pereți masivi, stâlpi etc.). - Se atașează banda de etanșare Rigips® din PE (3 mm grosime) sau din vată minerală bazaltică (10 mm grosime) pe spatele profilelor metalice UW 75 (șinele de ghidaj) și respectiv ale montanților CW 75 laterali, de capăt. - Se fixează la planșeul superior și inferior (sau elementele echivalente de rezistență), profilele de ghidaj UW 75 ale structurilor metalice de susținere. Se verifică sistematic, prin sondaj, acuratețea și siguranța fixării. În caz contrar, punctele de prindere neconforme se refac, la cca. 1,5 - 2 cm alăturat. - Se poziționează vertical, profilele metalice CW 75 în interiorul profilelor UW 50 ante-fixate pe elementele de rezistență la cota superioară și inferioară. În acest caz, profilele CW verticale NU se vor fixa cu șuruburi, pop nituri și nici prin sertizare, de profilele UW (nici la planșeul superior, nici la planșeul inferior). Profilele CW se inserează min. 20 mm în interiorul profilelor UW de ghidaj superior. - Se fixează plăcile de gips-carton Rigips® RF/RFI (sau alte plăci permise cf. specificațiilor prezentului sistem, dimensiunilor de placă disponibile și variantei alese) de profilele montanți CW 75, într-un singur strat, pe ambele fețe ale structurii. Poziționarea plăcilor se va face cu rosturi decalate. - Înainte de închiderea peretelui, se montează, după caz, vata minerală ISOVER în cavitatea peretelui de compartimentare. - Prelucrarea rosturilor se face prin operațiile standard de montaj uscat, chituindu-se cu pastă rosturile precum și capetele șuruburilor de fixare, în toate situațiile (cu/fără cerință de rezistență la foc). Rosturile vor fi armate cu bandă de armare Rigips® din fibră de sticlă, autoadezivă etc.
Prelucrarea suprafețelor. Verificarea calității lucrărilor finale.	Prelucrarea suprafețelor montajului (rosturi, îmbinări și racorduri, câmp curent) se face cf. indicațiilor de proiect, în funcție de nivelul de calitate necesar cf. reglementării tehnice "Ghid privind recepția lucrărilor de montaj și finisare a subansamblurilor nestructurale realizate în sisteme de plăci subțiri pentru montaj uscat", indicativ GE 059/2016. Recepția lucrărilor, inclusiv întocmirea Proceselor-Verbale de lucrări ascunse revin în sarcina factorilor autorizați cf. Legii 10/1995 a Calității în construcții, cu modificările și actualizările în vigoare.

Instrucțiunile de punere în operă a sistemului din prezenta Fișă Tehnică reprezintă aspecte principale, necesar a fi cunoscute pentru acest produs, care completează și/sau particularizează regulile generale de punere în operă a lucrărilor de montaj uscat Rigips® (pentru informații suplimentare accesați codul QR). Execuția lucrărilor se face exclusiv conform sarcinilor prevăzute și detaliilor proiectului tehnic al lucrării, întocmite și verificate conform legislației în vigoare.



Reguli principale specifice de montaj

Var. 1:

Element component	Distanța de fixare - interax max. ⁽³⁾	Tip element de fixare ⁽³⁾
Profil metalic UW 75 – 0,55 ... 0,6 mm (fixare la partea inferioară)	Max. 1000 mm (prima fixare la max. 100 mm de margini)	Ancoră metalică Rigips® DN6 Ø6 x 40 mm (cu rez. la forfecare), șurub pentru beton Rigips® R-LX-HF-ZP min. Ø6 x 60 mm etc. - verificate prin proiect tehnic. ⁽³⁾
Profil metalic UW 75 – 0,55 ... 0,6 mm (fixare la partea superioară)		Șuruburi cu diblu din plastic Rigips® Ø6 x 45 mm - permise doar la tencuiala fără cerință de rezistență la foc - verificate prin proiect tehnic. ⁽³⁾
Profil metalic CW 75 – 0,55 ... 0,6 mm la max. 600 mm interax	- fără fixare cu șuruburi la UW-uri	- fără fixare
	Max. 1000 mm - montanții de capăt (prima fixare la max. 100 mm de margini)	Ancoră metalică Rigips® DN6 Ø6 x 40 mm (cu rez. la forfecare), șurub pentru beton Rigips® R-LX-HF-ZP min. Ø6 x 60 mm etc. - verificate prin proiect tehnic. ⁽³⁾ Șuruburi cu diblu din plastic Rigips® Ø6 x 45 mm - permise doar la tencuiala fără cerință de rezistență la foc - verificate prin proiect tehnic. ⁽³⁾
Prelungire profile metalice CW 75 cu profil CW 75 (în câmp curent) și UW 75 (la margini)	Ls ≥ 750 mm e1 = 50 mm e2 ≤ 275 mm e3 ≥ 25 mm și b/2 unde b - aripă profil	Șuruburi autopercutante Rigips® 421/9,5 Ø4,2 x 9,5 mm. Pozițiile de prelungire se vor decala pe verticală cu minim 200 cm de la un montant la altul.

Var. 2:

Element component	Dist. de fixare - interax max. ⁽³⁾	Tip element de fixare ⁽³⁾
Profil metalic UW 75 - 0,6 mm (fixare la partea inferioară pe bandă de etanșare din vată minerală bazaltică 20 mm grosime, 100 kg/m³)	Max. 800 mm (prima fixare la max. 100 mm de margini)	Șuruburi pentru beton Rigips® R-LX-HF-ZP min. Ø8 x 75 mm - verificate prin proiect tehnic. ⁽³⁾ Șuruburi cu diblu din plastic - permise doar la sistemele fără cerințe de rezistență la foc - verificate prin proiect tehnic. ⁽³⁾
Profil metalic UW 75 - 0,6 mm (fixare la partea superioară pe fâșii de placă Rigips® RF 2 buc. x 12,5 mm; 75 mm lățime și pe o fâșie de placă Glasroc® F Ridurit 20 mm; 250 mm lățime)	Max. 800 mm (prima fixare la max. 100 mm de margini)	Fixarea fâșiilor de placă: șuruburi autofiletante Ridurit 55 – Ø3,5 x 55 mm. Fixarea profilului UW 75 în beton: șuruburi pentru beton Rigips® R-LX-HF-ZP min. Ø8 x 100 mm - verificate prin proiect tehnic. ⁽³⁾ Șuruburi cu diblu din plastic - permise doar la sistemele fără cerințe de rezistență la foc - verificate prin proiect tehnic. ⁽³⁾
Profil metalic CW 75 - 0,6 mm la max. 300 mm interax (fixat la marginile laterale pe fâșie de placă Glasroc® F Ridurit 20 mm; 250 mm lățime)	- fără fixare cu șuruburi la UW-uri	- fără fixare
	Max. 600 mm - montanții de capăt (prima fixare la max. 100 mm de margini)	Șuruburi pentru beton Rigips® R-LX-HF-ZP min. Ø8 x 75 mm - verificate prin proiect tehnic. ⁽³⁾ Șuruburi cu diblu din plastic - permise doar la sistemele fără cerințe de rezistență la foc - verificate prin proiect tehnic. ⁽³⁾


⁽³⁾ Prinderile peretelui, ca element nestructural, la elementele de rezistență considerate, se vor determina și verifica prin proiectare, de către inginerul structurist al proiectului (cf. P100-1:2013, SR EN 1992-4 etc).

Acestea se referă atât la tipo-dimensiunea fixărilor, distanțele lor de fixare interax, distanțele față de marginile elementului de rezistență, tipul și starea suportului de rezistență etc.

DETALIERE PRELUNGIRE PROFILE MONTANȚI

Profilele montanț se vor prelungi astfel încât cotele de joantare să fie decalate între pozițiile succesive ale montanților. Tipurile de joantări recomandate vor fi verificate de asemenea prin proiectul tehnic, astfel încât să corespundă tuturor cerințelor de proiectare.

Profilele montanț și cupoanele de joantare ce alcătuiesc prelungerile pe verticală nu vor avea secțiunea slăbită prin debitare, sau întreruptă etc. și nici nu se vor aplica alte soluționări de ranforsare în cazul pereților cu cerință de rezistență la foc.

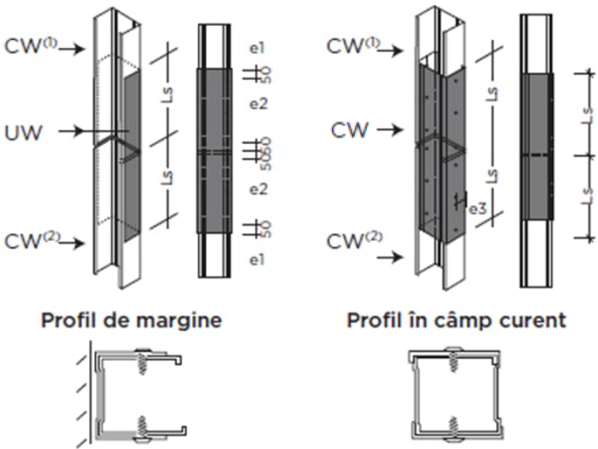

Var. 1:

Fixarea plăcilor Rigips® RF/RFI:

Strat plăci	Grosime totală panotaj	Tip șurub	Interax max. șuruburi
1-ul	12,5 mm	Șuruburi autofiletante Rigips® 212/25 Ø3,5 x 25 mm	250 mm
sau			
1-ul	15 mm	Șuruburi autofiletante Rigips® 212/25 Ø3,5 x 25 mm	250 mm
Montajul plăcilor de gips-carton va urmări un decalaj de 600 mm între straturi și de la o față la cealaltă și minim 400 mm între rosturile transversale ale fiecărui strat (în același plan, precum și pe straturile succesive).			

Fixarea plăcilor Rigistabil și Glasroc® F Ridurit:

Strat plăci	Grosime totală panotaj	Tip șurub	Interax max. șuruburi
1-ul	12,5 mm	Șuruburi autofiletante HartFix Ø3,8 x 25 mm	250 mm
sau			
1-ul	15 mm	Șuruburi autofiletante HartFix Ø3,8 x 25 mm	250 mm
Montajul plăcilor va urmări un decalaj de 600 mm între straturi și de la o față la cealaltă și minim 400 mm între rosturile transversale ale fiecărui strat (în același plan, precum și pe straturile succesive).			

Var. 2:

Fixarea plăcilor Rigips® RF/RFI:

Strat plăci	Grosime totală panotaj	Tip șurub	Interax max. șuruburi
1-ul	12,5 mm	Șuruburi autofiletante Rigips® 212/25 Ø3,5 x 25 mm	250 mm
Montajul plăcilor de gips-carton va urmări un decalaj de 600 mm între straturi și de la o față la cealaltă și minim 400 mm între rosturile transversale ale fiecărui strat (în același plan, precum și pe straturile succesive).			

Notă: În var. 2 – suprafața exterioară a panotajului se gletuiește cu pastă Rigips® VARIO , grosime cca. 1 mm.

Consum de materiale pe m² – var. 1	Material	Cons. unitar	u.m.
Notă: Consumul a fost calculat pe o suprafață de perete de compartimentare etalon cu dimensiunile H x L = 4 m x 10 m. Include: • structura metalică, panotajul de plăci, etanșările • prelucrarea rosturilor pentru nivelul de calitate Q2 (cf. definiții ghid GE 059/2016) Nu include: - racord mobil superior (funcție de proiect) - pierderi tehnologice.	Placă de gips-carton Rigips® RF/RFI * 12,5 mm sau 15 mm	2	m²
	Profil Rigiprofil® UW 75 – 0,55 ... 0,6 mm	0,5	ml
	Profil Rigiprofil® CW 75 – 0,55 ... 0,6 mm (interax 600 mm)	1,8	ml
	Banda de etanșare Rigips® din PE (3 mm grosime) sau din vată minerală bazaltică (10 mm grosime)	0,7	ml
	Ancoră metalică Rigips® DN6 Ø6 x 40 (cu rez. la forfecare), șurub pt. beton Rigips® R-LX-HF-ZP min. Ø6 x 60 mm etc. ⁽⁴⁾	0,8	buc
	Șurub autofiletant Rigips® 212/25 Ø3,5 x 25 mm **	21	buc
	Bandă de armare Rigips® (fibră de sticlă, autoadezivă etc.)	2,1	ml
	Chit de rosturi Rigips® SUPER (sau Rigips® VARIO)	0,45	kg
	Vată minerală ISOVER (după caz)	1	m²
	⁽⁴⁾ adecvate suportului, conform proiect * Sistemul permite înlocuirea plăcilor Rigips® RF/RFI cu plăci Rigistabil, Glasroc® F Ridurit, - în funcție de grosimea disponibilă. ** sau corespunzătoare plăcii alese, cf. tabele specificații		

Consumurile medii unitare prezente au caracter orientativ, consultativ. Documentațiile devizelor pentru construcții și comenzile comerciale se vor întocmi exclusiv în sarcina factorilor autorizați ai lucrării, prezentele informații fiind doar orientative, cantitățile putând diferi pe proiect.

Consum de materiale pe m ² – var 2	Material	Cons. unitar	u.m.
Notă: Consumul a fost calculat pe o suprafață de perete de compartimentare etalon cu dimensiunile H x L = 4 m x 10 m. Include: - structura metalică, panotajul de plăci de gips-carton, etanșările - prelucrarea rosturilor pentru nivelul de calitate Q2 (cf. definiții ghid GE 059/2016) Nu include: - racord mobil superior (funcție de proiect) - pierderi tehnologice.	Placă de gips-carton Rigips® RF/RFI 12,5 mm (inclusiv fâșiile de placă)	2,04	m ²
	Placă de ipsos armat cu fibră de sticlă Glasroc® F Ridurit 20 mm (pt. fâșii)	0,11	m ²
	Profil Rigiprofil® UW 75 - 0,6 mm	0,5	ml
	Profil Rigiprofil® CW 75 - 0,6 mm (interax 300 mm)	3,50	ml
	Bandă etanșare Rigips® vată minerală bazaltică 20 mm (100 kg/m ³)	0,3	ml
	Șurub pt. beton Rigips® R-LX-HF-ZP min. Ø8 x 100 mm (racord superior) ⁽⁴⁾	0,3	buc
	Șurub pt. beton Rigips® R-LX-HF-ZP min. Ø8 x 75 mm (racord inferior și laterale) ⁽³⁾	0,8	buc
	Șurub autofiletant Rigips® 212/25 Ø3,5 x 25 mm	35	buc
	Șurub autofiletant Ridurit 55 - Ø3,5 x 55 mm (pentru fixare fâșii de placă)	0,4	buc
	Bandă de armare Rigips® (fibră de sticlă, autoadezivă etc.)	2,6	ml
	Chit de rosturi Rigips® SUPER (sau Rigips® VARIO) - rostuire	0,45	kg
	Chit de rosturi Rigips® VARIO - gletuire	1,80	kg
	Vată minerală ISOVER (după caz)	-	m ²
	⁽⁴⁾ adecvate suportului, conform proiect		

Consumurile medii unitare prezente au caracter orientativ, consultativ. Documentațiile devizelor pentru construcții și comenzile comerciale se vor întocmi exclusiv în sarcina factorilor autorizați ai lucrării, prezentele informații fiind doar orientative, cantitățile putând diferi pe proiect.