



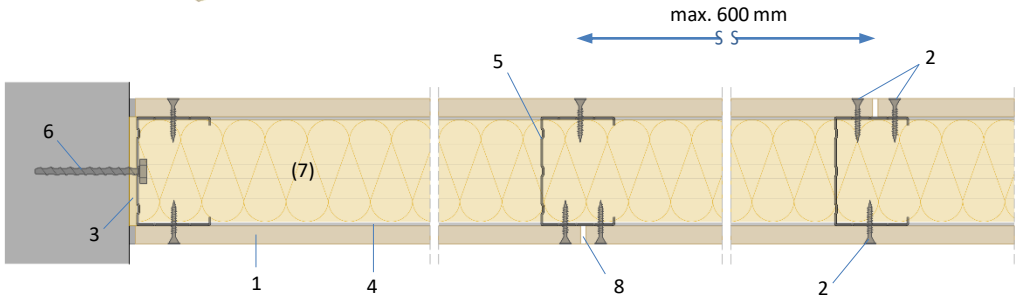

Pereți de compartimentare nestructurali
pe structură metalică simplă
UW/CW 50, UW/CW 75, UW/CW 100

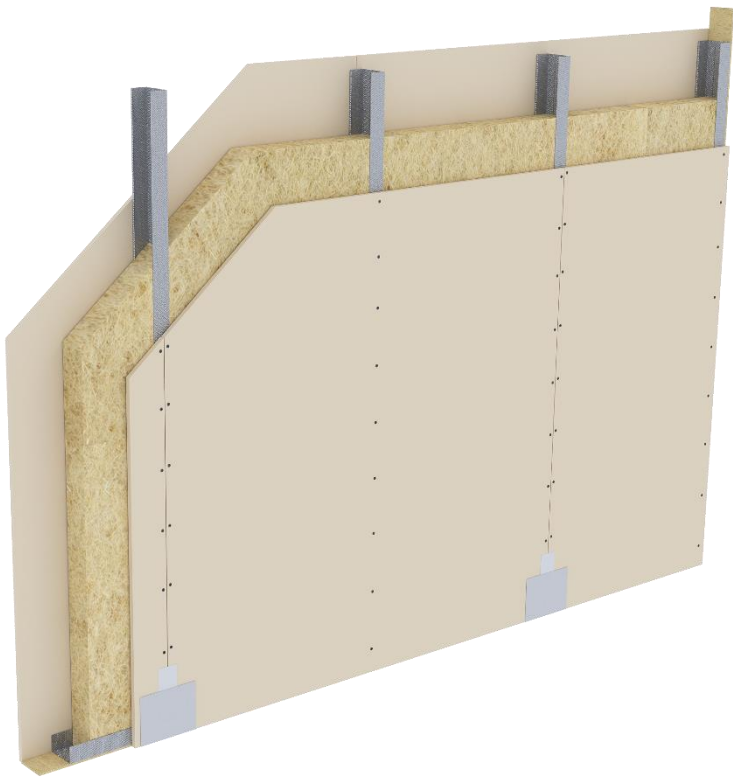

Placare	1. Plăci de ipsos armat cu fibre celulozice Rigidur® H 15 mm 2. Șuruburi autofiletante Rigidur (cf. tabel)
Etanșare	3. Bandă de etanșare Rigips® vată minerală bazaltică 10 mm
Structură metalică	4. Profil Rigiprofil® UW 50 sau UW 75 sau UW 100 - 0,6 mm * * la partea superioară – profil Rigips® UW cu aripa înaltă, în funcție de proiectarea racordului mobil (deformație admisă planșeu etc.) 5. Profil Rigiprofil® CW 50 sau CW 75 sau CW 100 - 0,6 mm 6. Șurub metalic cu diblu nylon PA6 min. Ø6 x 50 mm sau șurub pentru beton Rigips® R-LX-HF-ZP min. Ø6 x 60 mm, ancoră metalică sau alt element de fixare metalic, specific suportului (cf. tabel)
Izolație	(7) Vată minerală ISOVER în cavitate, obligatoriu la peretele de compartimentare cu cerință de rezistență la foc. Opțional, recomandat izolație de vată minerală în cavitate, la peretele de compartimentare fără cerință de rezistență la foc.
Finisare rosturi	8. Chit de rosturi Rigips® VARIO

Placare simplă
1 x 15 mm grosime
Rigidur® H

Izolare acustică
 R_w (C, C_{tr}) până la
46(O,-1) dB
(cf. tabel Izolare acustică)


Rezistență la foc
până la EI 60
(cf. tabel Rezistență la foc)
Reacție la foc
A2-s1,d0

Înălțime perete
max. 3000 mm
(cf. tabel Înălțimi maxime)

Grosime perete
80 mm (UW/CW 50)
105 mm (UW/CW 75)
130 mm (UW/CW 100)

Greutate perete
aprox. 41 kg/m²
(fără izolație)

Izolare acustică



Pentru îmbunătățirea izolării acustice se recomandă utilizarea vatei minerale ISOVER (vată minerală din fibră de sticlă sau bazaltică), permisă la peretele cu/fără cerință de rezistență la foc.

Tip plăci	Tip profil metalic montant	Grosime perete	Tip izolație	R _w (C, C _{tr})
1 x 15 mm Rigidur® H	CW 50 - 0,6 mm la interax max. 600 mm	80 mm	fără	42(-3,-6) dB *
1 x 15 mm Rigidur® H	CW 50 - 0,6 mm la interax max. 600 mm	80 mm	vată minerală grosime 40 mm ⁽¹⁾	46(-1,-4) dB *
1 x 15 mm Rigidur® H	CW 50 - 0,6 mm la interax max. 600 mm	80 mm	vată minerală grosime 50 mm ⁽²⁾	46(-1,-4) dB *
1 x 15 mm Rigidur® H	CW 75 - 0,6 mm la interax max. 600 mm	105 mm	fără	42(-2,-5) dB *
1 x 15 mm Rigidur® H	CW 75 - 0,6 mm la interax max. 600 mm	105 mm	vată minerală grosime 40 mm ⁽¹⁾	46(-1,-2) dB *
1 x 15 mm Rigidur® H	CW 75 - 0,6 mm la interax max. 600 mm	105 mm	vată minerală grosime 75 mm ⁽²⁾	46(-1,-2) dB *
1 x 15 mm Rigidur® H	CW 100 - 0,6 mm la interax max. 600 mm	130 mm	fără	43(-3,-6) dB *
1 x 15 mm Rigidur® H	CW 100 - 0,6 mm la interax max. 600 mm	130 mm	vată minerală grosime 40 mm ⁽¹⁾	46(0,-1) dB *
1 x 15 mm Rigidur® H	CW 100 - 0,6 mm la interax max. 600 mm	130 mm	vată minerală grosime 100 mm ⁽²⁾	46(0,-1) dB *

* R_w - indice de izolare la zgomot aerian, estimat analitic

⁽¹⁾ vată minerală bazaltică min. 41,65 kg/m³

⁽²⁾ vată minerală din fibră de sticlă min. 13 kg/m³

Rezistență la foc



Tip plăci	Tip profil metalic montant	Tip izolație	Rezistență la foc **
1 x 15 mm Rigidur® H	CW 50 - 0,6 mm la interax max. 600 mm	vată minerală grosime min. 40 mm ⁽¹⁾	EI 60
1 x 15 mm Rigidur® H	CW 75 - 0,6 mm la interax max. 600 mm	vată minerală grosime min. 40 mm ⁽¹⁾	EI 60
1 x 15 mm Rigidur® H	CW 100 - 0,6 mm la interax max. 600 mm	vată minerală grosime min. 40 mm ⁽¹⁾	EI 60

** Domeniul de aplicare al clasificării de rezistență la foc - cf. EN 1364-1; structură suport rigidă, de densitate scăzută

⁽¹⁾ vată minerală bazaltică min. 41,65 kg/m³

Reacție la foc

Plăci de ipsos armat cu fibre celulozice Rigidur® H 15 mm	cls. A2-s1,d0 – fosta clasă C0(CA1), incombustibil
Profile și accesorii metalice	cls. A1 – fosta clasă C0(CA1), incombustibil
Vată minerală ISOVER	

Înălțime maximă



Tip plăci	Tip profil montant	Interax max.	Înălțime maximă admisă ***
			Criteriul de rezistență la foc
1 x 15 mm Rigidur® H	CW 50 - 0,6 mm	600 mm	3000 mm
	CW 75 - 0,6 mm	600 mm	3000 mm
	CW 100 - 0,6 mm	600 mm	3000 mm

*** Valorile de înălțimi maxime, tabelate în prezenta Fișă Tehnică, se referă la criteriul performanței de rezistență la foc certificate, în cadrul domeniilor de aplicabilitate.

Înălțimea maximă admisă a peretelui pentru proiectul respectiv, se va stabili de către proiectant, în funcție de cerințele privind rezistența și stabilitatea, acțiuni în cazul seismului, siguranța în exploatare, securitatea la incendiu și alte cerințe, după caz (de ex. presiunile interioare din acțiunea vântului etc.).

Operațiuni principale de montaj

Operațiuni principale de execuție	Descriere
Trasarea lucrărilor de montaj uscat pe amplasament	• Identificare/corelare lucrări pe șantier, măsurare, marcare, identificare repere și cote de verificare. • Măsurarea, trasarea, marcarea și identificarea cotelor de verificare (dimensiuni liniare, planeitate etc.) pentru pozițiile corecte de amplasare a lucrărilor.
Verificarea și pregătirea stratului suport (element masiv, altă componentă nestructurală etc.)	• Verificare stare strat suport de care se va prinde - elementele orizontale de rezistență, de la cota superioară și inferioară a peretelui de compartimentare (suprafață, rezistență mecanică, stabilitate, condiții de lucru etc.). • Rezolvarea unor intersecții cu alte elemente arhitecturale sau de construcție existente (rosturi, racordări etc.). • Pregătirea prin curățare, desprăfuire sau alte operațiuni necesare conform caietului de sarcini al proiectului (turnare șape, pozare după caz a instalațiilor etc.).
Pregătirea materialelor	• Identificarea, selecția calitativă și cantitativă a materialelor necesare la punerea în operă. • Debitarea și prelucrarea plăcilor de ipsos armat cu fibre celulozice Rigidur® H 15 mm pentru suprafața ce urmează a se placa pe tronsonul prevăzut. • Măsurarea și debitarea profilelor metalice Rigidur® UW, CW ce vor alcătui structura. • Alegerea tipului și cantității de accesorii de prindere și fixare, conform proiectului: - șuruburi autofiletante Rigidur (pentru fixarea plăcilor de ipsos armat cu fibre celulozice în profilele metalice la lungimile necesare (+10 mm dincolo de tabla metalică a profilului)), - șuruburi autoperforante Rigips® 421 pentru fixarea profilelor metalice între ele (prelungiri montanți pe înălțime), după caz, - șuruburi metalice pentru beton Rigips® R-LX-HF-ZP, ancore metalice pentru beton, pentru blocuri ceramice, BCA etc., în funcție de elementul de rezistență suport și cf. proiect tehnic (pentru fixarea racordurilor laterale și inferioare), - ancore metalice sau alte elemente de fixare metalice adecvate suportului și cf. proiect tehnic (pentru fixarea racordurilor superioare, sau șuruburi cu diblu din plastic Rigips® Ø6 x 45 mm, după caz - de exemplu la racorduri superioare mobile). În situația fixării peretelui fără cerință de rezistență la foc, alegerea prinderilor se face, de asemenea, conform proiectului tehnic, putând fi utilizate exclusiv șuruburi metalice cu diblu din plastic (la pereți fără cerință la foc și fără racord mobil superior etc.). • Pregătirea materialelor de izolare, etanșare, prelucrare rosturi: - vată minerală ISOVER - pregătirea prin selectare și debitare la dimensiuni a rolelor sau plăcilor ce se vor îngloba în cavitatea peretelui de compartimentare, între profilele structurilor de susținere metalice (la peretele cu/fără cerință de rezistență la foc), - benzile de etanșare Rigips® din vată minerală bazaltică 10 mm grosime (sau Rigips® PE 3 mm, pentru peretele fără cerință de rezistență la foc), - pastă de rosturi Rigips® VARIO.
Montajul peretelui de compartimentare. Verificarea lucrărilor ascunse.	• Se măsoară și se trasează poziția axelor profilelor de ghidaj UW, conform detaliilor din proiect. Se măsoară și se trasează pozițiile axelor pe elementele verticale laterale, la care se va conecta / racorda montajul uscat (la pereți masivi, stâlpi etc.). • Se atașează banda de etanșare Rigips® din vată minerală bazaltică 10 mm grosime (sau din PE 3 mm grosime pentru peretele fără cerință de rezistență la foc) pe spatele profilelor metalice UW (șinele de ghidaj) și respectiv ale montanților CW laterali, de capăt. • Se fixează la planșeul superior și inferior (sau elementele echivalente de rezistență), profilele de ghidaj UW ale structurii metalice de susținere. Se verifică sistematic, prin sondaj, acuratețea și siguranța fixării. În caz contrar, punctele de prindere neconforme se refac, la cca. 1,5 - 2 cm alăturat. • Se poziționează vertical, profilele metalice CW în interiorul profilelor UW ante-fixate pe elementele de rezistență la cota superioară și inferioară. De regulă, profilele CW verticale NU se vor fixa cu șuruburi, popnitori și nici prin sertizare, de profilele UW (nici la planșeul superior, nici la planșeul inferior). Profilele CW se inserează min. 20 mm în interiorul profilelor UW de ghidaj superior. • Se fixează plăcile de ipsos armat cu fibre celulozice Rigidur® H 15 mm de profilele montant CW, într-un singur strat, pe ambele fețe ale structurii. Poziționarea plăcilor se va face cu rosturi decalate. Rosturile dintre plăci vor avea lățimea de 5 mm. • Înaintea de închiderea peretelui, se montează, după caz, vata minerală ISOVER în cavitatea peretelui de compartimentare. • Prelucrarea rosturilor se face prin operațiile standard de montaj uscat, chituindu-se cu pastă rosturile precum și capetele șuruburilor de fixare, în toate situațiile (cu/fără cerință de rezistență la foc).
Prelucrarea suprafețelor. Verificarea calității lucrărilor finale.	Prelucrarea suprefețelor montajului (rosturi, îmbinări și racorduri, câmp curent) se face cf. indicațiilor de proiect, în funcție de nivelul de calitate necesar cf. reglementării tehnice "Ghid privind recepția lucrărilor de montaj și finisare a subsansamblurilor nestructurale realizate în sisteme de plăci subțiri pentru montaj uscat", indicativ GE 059/2016. Recepția lucrărilor, inclusiv întocmirea Proceselor-Verbale de lucrări ascunse revin în sarcina factorilor autorizați cf. Legii 10/1995 a Calității în construcții, cu modificările și actualizările în vigoare.

Instrucțiunile de punere în operă a sistemului din prezenta Fișă Tehnică reprezintă aspecte principale, necesar a fi cunoscute pentru acest produs, care completează și/sau particularizează regulile generale de punere în operă a lucrărilor de montaj uscat Rigips® (pentru informații suplimentare accesați codul QR). Execuția lucrărilor se face exclusiv conform sarcinilor prevăzute și detaliilor proiectului tehnic al lucrării, întocmite și verificate conform legislației în vigoare.



Reguli principale
specifice de montaj

Element component	Distanța de fixare - interax max. ⁽³⁾	Tip element de fixare ⁽³⁾
Profil metalic UW - 0,6 mm (fixare la partea inferioară)	Max. 600 mm (prima fixare la max. 80 mm de margini)	Șurub metalic cu diblu nylon PA6 min. Ø6 x 50 mm, sau șurub pentru beton Rigips® R-LX-HF-ZP min. Ø6 x 60 mm, ancoră metalică sau alt element de fixare metalic, specific suportului - verificate prin proiect tehnic. ⁽³⁾
Profil metalic UW - 0,6 mm (fixare la partea superioară)		
Profil metalic CW - 0,6 mm la max. 600 mm interax	- fără fixare cu șuruburi la UW-uri	- fără fixare
	Max. 600 mm - montanții de capăt (prima fixare la max. 80 mm de margini)	Șurub metalic cu diblu nylon PA6 min. Ø6 x 50 mm, sau șurub pentru beton Rigips® R-LX-HF-ZP min. Ø6 x 60 mm, ancoră metalică sau alt element de fixare metalic, specific suportului - verificate prin proiect tehnic. ⁽³⁾

⁽³⁾ Prinderile peretelui, ca element nestructural, la elementele de rezistență considerate, se vor determina și verifica prin proiectare, de către inginerul structurist al proiectului (cf. P100-1:2013, SR EN 1992-4 etc).

Acestea se referă atât la tipo-dimensiunea fixărilor, distanțele lor de fixare interax, distanțele față de marginile elementului de rezistență, tipul și starea suportului de rezistență etc.

Strat plăci	Grosime totală panotaj	Tip șurub	Interax max. șuruburi
1-ul	15 mm	Șuruburi autofiletante Rigidur 30 - Ø3,5 x 30 mm	250 mm

Montajul plăcilor de ipsos armat cu fibre celulozice va urmări un decalaj de 600 mm între straturi și de la o față la cealaltă și minim 400 mm între rosturile transversale ale fiecărui strat (în același plan, precum și pe straturile succesive).

Consum de materiale pe m ²	Material	Cons. unitar	u.m.
Notă: Consumul a fost calculat pe o suprafață de perete de compartimentare etalon cu dimensiunile H x L = 3 m x 10 m. Include: - structura metalică, panotajul de plăci de ipsos armat cu fibre celulozice, etanșările - prelucrarea rosturilor pentru nivelul de calitate Q2 (cf. definiții ghid GE 059/2016) Nu include: - racord mobil superior (funcție de proiect) - pierderi tehnologice.	Exemplu (cu UW/CW 75, la interax 600 mm):		
	Placă de ipsos armat cu fibre celulozice Rigidur® H 15 mm	2	m ²
	Profil Rigiprofil® UW 75 - 0,6 mm	0,7	ml
	Profil Rigiprofil® CW 75 - 0,6 mm	1,8	ml
	Bandă etanșare Rigips® vată minerală bazaltică 10 mm (sau PE 3 mm)	0,9	ml
	Șurub metalic cu diblu nylon PA6 min. Ø6 x 50 mm sau șurub pentru beton Rigips® R-LX-HF-ZP min. Ø6 x 60 mm etc. (racord superior) ⁽⁴⁾	0,6	buc
	Șurub metalic cu diblu nylon PA6 min. Ø6 x 50 mm sau șurub pentru beton Rigips® R-LX-HF-ZP min. Ø6 x 60 mm etc. (racord inferior și laterale) ⁽⁴⁾	1,0	buc
	Șurub autofiletant Rigidur 30 - Ø3,5 x 30 mm	21	buc
	Chit de rosturi Rigips® VARIO	0,45	kg
	Vată minerală ISOVER (după caz)	1	m ²
⁽⁴⁾ adecvate suportului, conform proiect			

Consumurile medii unitare prezente au caracter orientativ, consultativ. Documentațiile devizelor pentru construcții și comenzile comerciale se vor întocmi exclusiv în sarcina factorilor autorizați ai lucrării, prezentele informații fiind doar orientative, cantitățile putând diferi pe proiect.