




Tencuială uscată pe structură
metalică independentă Rigiprofil®
UW/CW 50

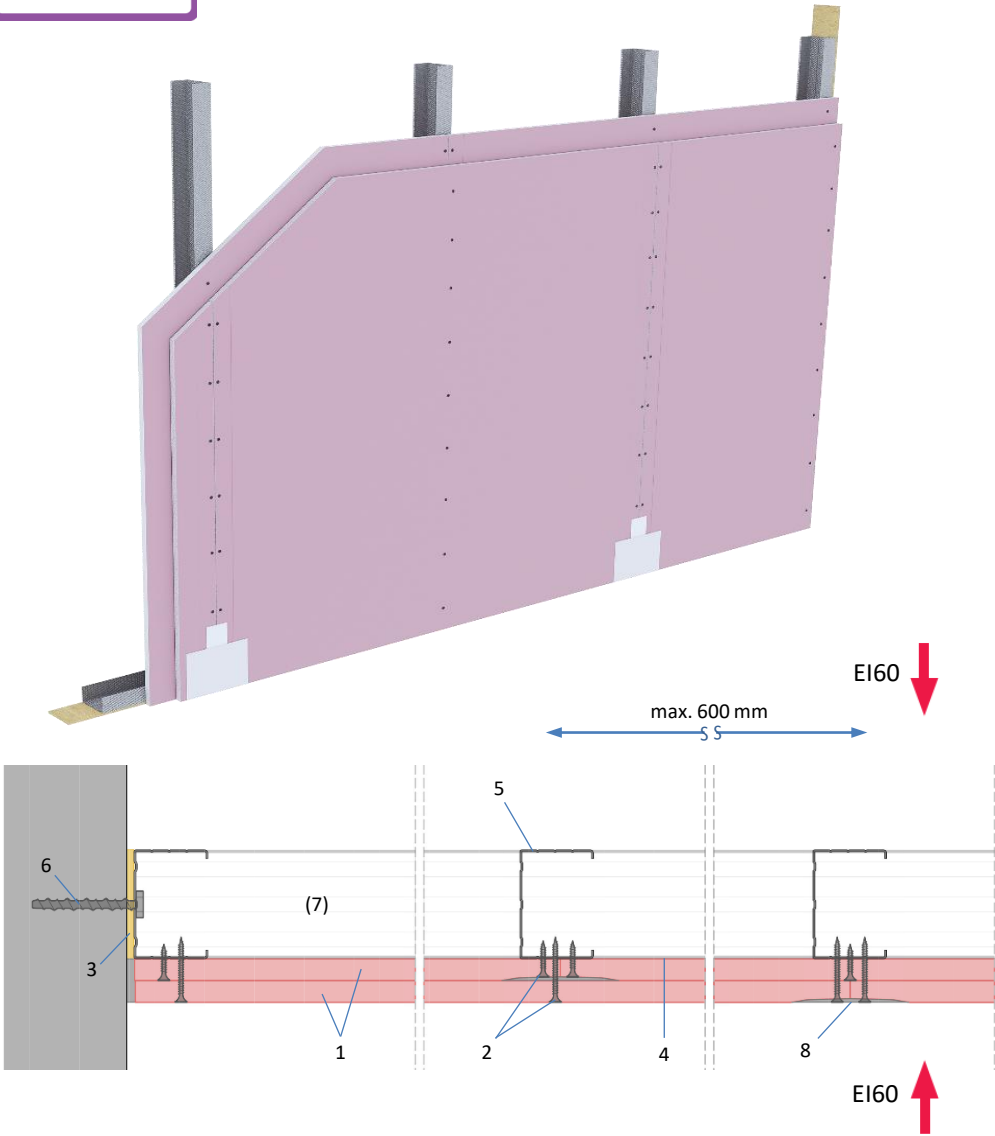

- Placare dublă:
- Var. 1:
- 2 x 15 mm grosime Rigips® RF/RFI sau Rigistabil sau Glasroc® F Ridurit sau
 - 2 x 20 mm grosime Glasroc® F Ridurit
- Var. 2:
- 2 x 15 mm grosime Rigips® RF/RFI

Interax profile CW:

- 3.50.21 - max. 600mm
- 3.50.211 - max 400mm
- 3.50.212 - max 300mm

Izolare acustică

R_w (C, C_{tr}) până la 35(-1,-2) dB

(cf. tabel Izolare acustică)

Rezistență la foc

până la EI 60

(foc pe partea profilelor sau pe partea plăcilor)

(cf. tabel Rezistență la foc)

Reacție la foc

A2-s1, d0

Înălțime tencuială

max. 4000 mm

(cf. tabel Dimensiuni maxime)

Grosime tencuială

80 ... 90 mm

Greutate tencuială

aprox. 28 kg/m²

(fără izolație)

Placare	1. Plăci Rigips® RF/RFI 15 mm sau Rigistabil 15 mm sau Glasroc® F Ridurit 15 mm sau Plăci Glasroc® F Ridurit 20 mm 2. Șuruburi autofiletante corespunzătoare tipului de placă (cf. tabele)
Etanșare	3. Var. 1: Bandă de etanșare Rigips® din PE (3 mm grosime) sau din vată minerală bazaltică (10 mm grosime) Var. 2: Bandă de etanșare Rigips® din vată minerală bazaltică (10 mm grosime)
Structură metalică	4. Profil Rigiprofil® UW 50 - 0,6 mm * * la partea superioară – profil Rigips® UW 50 cu aripa înaltă, în funcție de proiectarea racordului mobil (deformație admisă planșeu etc.) 5. Profil Rigiprofil® CW 50 – 0,6 mm 6. Ancoră metalică Rigips® DN6 Ø6 x 40 mm (cu rezistență la forfecare), șurub pentru beton Rigips® R-LX-HF-ZP sau alt element de fixare metalic, specific suportului (în funcție de variantă și cf. tabele)
Izolație	(7) Var. 1: Fără vată minerală în cavitate sau cu vată minerală din fibră de sticlă sau bazaltică având clasa de reacție la foc A1 Var. 2: Fără vată minerală în cavitate
Finisare rosturi	8. Chit de rosturi (Rigips® SUPER, Rigips® VARIO etc.) Bandă de armare Rigips® (fibră de sticlă, autoadezivă etc.)

Izolare acustică

Pentru îmbunătățirea izolării acustice se recomandă utilizarea vatei minerale ISOVER (vată minerală din fibră de sticlă sau bazaltică), permisă la tencuiala cu/fără cerință de rezistență la foc.

Tip plăci	Tip profil metalic montant	Grosime perete	Tip izolație	R _w (C, C _{tr})* dB
2 x 15 mm Rigips® RF/RFI	CW 50 – 0,6 mm la interax max. 600 mm	80 mm	fără	35(-1,-2)
		80 mm	vată minerală grosime 50 mm ⁽¹⁾	NPD
2 x 15 mm Rigistabil	CW 50 – 0,6 mm la interax max. 600 mm	80 mm	fără	35(-2,-2)
		80 mm	vată minerală grosime 50 mm ⁽¹⁾	NPD

*R_w - indice de izolare la zgomot aerian, estimat analitic
⁽¹⁾ vată minerală din fibră de sticlă min. 12 kg/m³

Rezistență la foc

Tip plăci	Tip profil metalic montant	Tip izolație	Rezistență la foc **
2 x 15 mm Rigips® RF/RFI sau Rigistabil sau Glasroc® F Ridurit	CW 50 – 0,6 mm la interax max. 600 mm	Fără vată minerală sau cu vată minerală din fibră de sticlă sau bazaltică având clasa de reacție la foc A1	EI 60 (foc pe partea profilelor sau pe partea plăcilor) (var. 1)
2 x 20 mm Glasroc® F Ridurit			
2 x 15 mm Rigips® RF/RFI	CW 50 – 0,6 mm la interax max. 600 mm	Fără vată minerală	EI 60/EW 60 (foc pe partea profilelor sau pe partea plăcilor) (var. 2)

** Domeniul de aplicare al clasificării de rezistență la foc - cf. EN 1364-1; fara structură suport

Reacție la foc

Plăci Rigips® RF/RFI, Rigistabil	cls. A2,s1-d0 – fosta clasă C0(CA1), incombustibil
Plăci Glasroc® F Ridurit	
Profile și accesorii metalice	cls. A1 – fosta clasă C0(CA1), incombustibil
Vată minerală ISOVER	




Dimensiuni maxime

	Tip plăci	Tip profil montant	Interax max.	Înălțime maximă admisă ***
				Criteriul de rezistență la foc
var. 1	2 x 15 mm Rigips® RF/RFI sau Rigistabil sau Glasroc® F Ridurit sau	CW 50 – 0,6 mm	600 mm	3000 mm
			400 mm	3500 mm
	2 x 20 mm Glasroc® F Ridurit		300 mm	4000 mm
var. 2	2 x 15 mm Rigips® RF/RFI	CW 50 – 0,6 mm	600 mm	4000 mm
			400 mm	4000 mm
			300 mm	4000 mm

Deschidere (L) – nelimitat (var.1 sau var. 2) ; Adâncime maximă – 2000 mm (doar var. 1)

*** Valorile de înălțimi maxime, tabelate în prezenta Fișă Tehnică, se referă la criteriul performanței de rezistență la foc certificate, în cadrul domeniilor de aplicabilitate.

Înălțimea maximă admisă a tencuiei uscate pentru proiectul respectiv, se va stabili de către proiectant, în funcție de cerințele privind rezistența și stabilitatea, acțiuni în cazul seismului, siguranța în exploatare, securitatea la incendiu și alte cerințe, după caz (de ex. presiuni interioare din acțiunea vântului etc.).

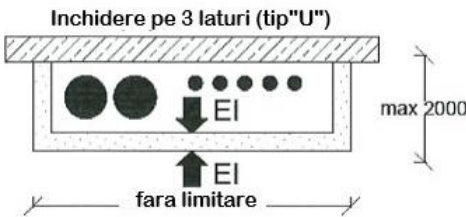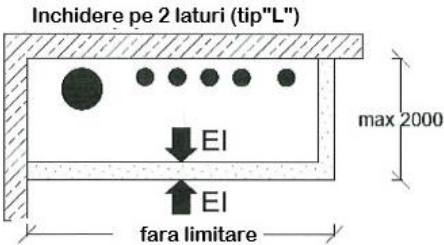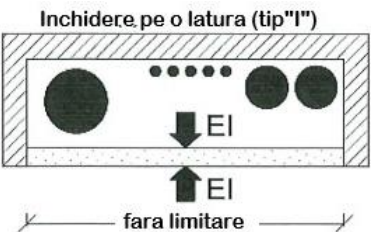

Operațiuni principale
de montaj

Operațiuni principale de execuție	Descriere
Trasarea lucrărilor de montaj uscat pe amplasament	• Identificare/corelare lucrări pe șantier, măsurare, marcare, identificare repere și cote de verificare. • Măsurarea, trasarea, marcarea și identificarea cotelor de verificare (dimensiuni liniare, planeitate etc.) pentru pozițiile corecte de amplasare a lucrărilor.
Verificarea și pregătirea stratului suport (element masiv, altă componentă nestructurală etc.)	• Verificare stare strat suport de care se va prinde - elementele orizontale de rezistență, de la cota superioară și inferioară a tencuielii uscate (suprafață, rezistență mecanică, stabilitate, condiții de lucru etc.). • Rezolvarea unor intersecții cu alte elemente arhitecturale sau de construcție existente (rosturi, racordări etc.). • Pregătirea prin curățare, desprăfuire sau alte operațiuni necesare conform caietului de sarcini al proiectului (turnare șape, pozare după caz a instalațiilor etc.).
Pregătirea materialelor	• Identificarea, selecția calitativă și cantitativă a materialelor necesare la punerea în operă. • Debitarea și prelucrarea plăcilor Rigips® RF/RFI (sau alte plăci permise cf. specificațiilor prezentului sistem și dimensiunilor de placă disponibile) pentru suprafața ce urmează a se placa pe tronsonul prevăzut. • Măsurarea și debitarea profilelor metalice Rigiprofil® UW 50 – 0,6 mm și CW 50 – 0,6 mm ce vor alcătui structura. • Alegerea tipului și cantității de accesorii de prindere și fixare, conform proiectului: - șuruburi autofiletante corespunzătoare tipul de placă și cf. tabele specificații (pentru fixarea plăcilor în profilele metalice la lungimile necesare (+10 mm dincolo de tabla metalică a profilului)), - șuruburi autoperforante Rigips® 421 pentru fixarea profilelor metalice între ele (prelungiri montanți pe înălțime etc.), după caz, - ancoră metalică Rigips® DN6 (cu rezistență la forfecare), șurub metalic pentru beton Rigips® R-LX-HF-ZP, sau alt element de fixare metalic, în funcție de elementul de rezistență suport și conform proiect tehnic. - În situația fixării tencuielii fără cerință de rezistență la foc, alegerea prinderilor se face, de asemenea, conform proiectului tehnic, putând fi utilizate exclusiv șuruburi metalice cu diblu din plastic (la tencuieli fără cerință la foc și fără racord mobil superior etc.). • Pregătirea materialelor de izolare, etanșare, prelucrare rosturi: - după caz, vată minerală ISOVER - pregătirea prin selectare și debitare la dimensiuni a roletelor sau plăcilor ce se vor îngloba în cavitatea tencuielii uscate, între profilele structurilor de susținere metalice, - după caz, benzile de etanșare Rigips® din PE (3 mm grosime) sau din vată minerală bazaltică (10 mm grosime), - pastă de rosturi Rigips® SUPER, Rigips® VARIO etc., - bandă de armare Rigips® pentru rosturi (fibră de sticlă, autoadezivă etc.).
Montajul tencuielii uscate. Verificarea lucrărilor ascunse.	• Se măsoară și se trasează poziția axelor profilelor de ghidaj UW 50, conform detaliilor din proiect. În cazul funcțiunii tencuielii uscate pentru gheana de instalații, puț etc. (tip shaftwall), amplasarea profilelor UW 50 va ține cont de distanța minimă de fixare față de marginea elementului de rezistență (placă beton armat, grindă etc.) conform specificațiilor proiectului. Se măsoară și se trasează pozițiile axelor pe elementele verticale laterale, la care se va conecta / racorda montajul uscat (la pereți masivi, stâlpi etc.). • Se atașează banda de etanșare Rigips® pe spatele profilelor metalice UW 50 (șinele de ghidaj) și respectiv ale montanților CW 50 laterali, de capăt. • Se fixează la planșeul superior și inferior (sau elementele echivalente de rezistență), profilele de ghidaj UW 50 ale structurii metalice de susținere. Se verifică sistematic, prin sondaj, acuratețea și siguranța fixării. În caz contrar, punctele de prindere neconforme se refac, la cca. 1,5 - 2 cm alăturat. • Se poziționează vertical, profilele metalice CW în interiorul profilelor UW ante-fixate pe elementele de rezistență la cota superioară și inferioară. De regulă, profilele CW verticale NU se vor fixa cu șuruburi, pop nituri și nici prin sertizare, de profilele UW (nici la planșeul superior, nici la planșeul inferior). Profilele CW 50 se inserează min. 20 mm în interiorul profilelor UW 50 de ghidaj superior. • Se fixează plăcile Rigips® RF/RFI 15 mm (sau alte plăci permise cf. specificațiilor prezentului sistem și dimensiunilor de placă disponibile) de profilele montanți CW, în dublu strat. Poziționarea plăcilor se va face cu rosturi decalate. • Înaintea de închiderea tencuielii uscate, se montează, după caz, vata minerală ISOVER în cavitate. • Prelucrarea rosturilor se face prin operațiile standard de montaj uscat, chituindu-se cu pastă rosturile precum și capetele șuruburilor de fixare, în toate situațiile (cu/fără cerință de rezistență la foc). Stratul al 2-lea de plăci va avea rosturile armate cu bandă de armare Rigips® din fibră de sticlă, autoadezivă etc.
Prelucrarea suprafețelor. Verificarea calității lucrărilor finale.	Prelucrarea suprefețelor montajului (rosturi, îmbinări și racorduri, câmp curent) se face cf. indicațiilor de proiect, în funcție de nivelul de calitate necesar cf. reglementării tehnice "Ghid privind recepția lucrărilor de montaj și finisare a subsansamblurilor nestructurale realizate în sisteme de plăci subțiri pentru montaj uscat", indicativ GE 059/2016. Recepția lucrărilor, inclusiv întocmirea Proceselor-Verbale de lucrări ascunse revin în sarcina factorilor autorizați cf. Legii 10/1995 a Calității în construcții, cu modificările și actualizările în vigoare.

Instrucțiunile de punere în operă a sistemului din prezenta Fișă Tehnică reprezintă aspecte principale, necesar a fi cunoscute pentru acest produs, care completează și/sau particularizează regulile generale de punere în operă a lucrărilor de montaj uscat Rigips® (pentru informații suplimentare accesați codul QR). Execuția lucrărilor se face exclusiv conform sarcinilor prevăzute și detaliilor proiectului tehnic al lucrării, întocmite și verificate conform legislației în vigoare.



Reguli principale specifice de montaj

Var. 1:

Element component	Distanța de fixare - interax max. ⁽²⁾	Tip element de fixare ⁽²⁾
Profil metalic UW 50 – 0,6 mm (fixare la partea inferioară)	Max. 750 mm (prima fixare la max. 100 mm de margini)	Ancoră metalică Rigips® DN6 Ø6 x 40 mm (cu rez. la forfecare), șurub pentru beton Rigips® R-LX-HF-ZP min. Ø6 x 60 mm etc. - verificate prin proiect tehnic. ⁽²⁾
Profil metalic UW 50 – 0,6 mm (fixare la partea superioară)		
Profil metalic CW 50 – 0,6 mm la max. 600 mm interax	- fără fixare cu șuruburi la UW-uri Max. 750 mm - montanții de capăt (prima fixare la max. 100 mm de margini)	Fără fixare. Ancoră metalică Rigips® DN6 Ø6 x 40 mm (cu rez. la forfecare), șurub pentru beton Rigips® R-LX-HF-ZP min. Ø6 x 60 mm etc. - verificate prin proiect tehnic. ⁽²⁾ Șuruburi cu diblu din plastic Rigips® Ø6 x 45 mm - permise doar la tencuiala fără cerință de rezistență la foc - verificate prin proiect tehnic. ⁽²⁾
Prelungire profile metalice CW 50 cu profil CW 50 (în câmp curent) și UW 50 (la margini)	Ls ≥ 500 mm e1 = 50 mm e2 ≤ 150 mm e3 ≥ 25 mm și b/2 unde b - aripă profil	Șuruburi autopercutante Rigips® 421/9,5 Ø3,5 x 9,5 mm. Pozițiile de prelungire se vor decala pe verticală cu minim 200 cm de la un montanț la altul.

Var. 2:

Element component	Distanța de fixare - interax max. ⁽²⁾	Tip element de fixare ⁽²⁾
Profil metalic UW 50 – 0,6 mm (fixare la partea inferioară)	Max. 600 mm (prima fixare la max. 100 mm de margini)	Șurub pentru beton Rigips® R-LX-HF-ZP min. Ø8 x 75 mm sau alte ancore metalice adecvate suportului etc. - verificate prin proiect tehnic. ⁽²⁾
Profil metalic UW 50 – 0,6 mm (fixare la partea superioară)		
Profil metalic CW 50 – 0,6 mm la max. 600 mm interax	- fără fixare cu șuruburi la UW-uri Max. 600 mm - montanții de capăt (prima fixare la max. 100 mm de margini)	Fără fixare. Șurub pentru beton Rigips® R-LX-HF-ZP min. Ø8 x 75 mm sau alte ancore metalice adecvate suportului etc. - verificate prin proiect tehnic. ⁽²⁾ Șuruburi cu diblu din plastic Rigips® Ø6 x 45 mm - permise doar la tencuiala fără cerință de rezistență la foc - verificate prin proiect tehnic. ⁽²⁾
Prelungire profile metalice CW 50 cu profil CW 50 (în câmp curent) și UW 50 (la margini)	Ls ≥ 500 mm e1 = 50 mm e2 ≤ 150 mm e3 ≥ 25 mm și b/2 unde b - aripă profil	Șuruburi autopercutante Rigips® 421/9,5 Ø3,5 x 9,5 mm. Pozițiile de prelungire se vor decala pe verticală cu minim 200 cm de la un montanț la altul.


⁽²⁾ Prinderile tencuielii, ca element nestructural, la elementele de rezistență considerate, se vor determina și verifica prin proiectare, de către inginerul structurist al proiectului (cf. P100-1:2013, SR EN 1992-4 etc).

Acestea se referă atât la tipo-dimensiunea fixărilor, distanțele lor de fixare interax, distanțele față de marginile elementului de rezistență, tipul și starea suportului de rezistență etc.

DETALIERE PRELUNGIRE PROFILE MONTANȚI

Profilele montanț se vor prelungi astfel încât cotele de joantare să fie decalate între pozițiile succesive ale montanților. Tipurile de joantări recomandate vor fi verificate de asemenea prin proiectul tehnic, astfel încât să corespundă tuturor cerințelor de proiectare.

Profilele montanț și cupoanele de joantare ce alcătuiesc prelungerile pe verticală nu vor avea secțiunea slăbită prin debitare, sau întreruptă etc. și nici nu se vor aplica alte soluționări de ranforsare în cazul pereților cu cerință de rezistență la foc.

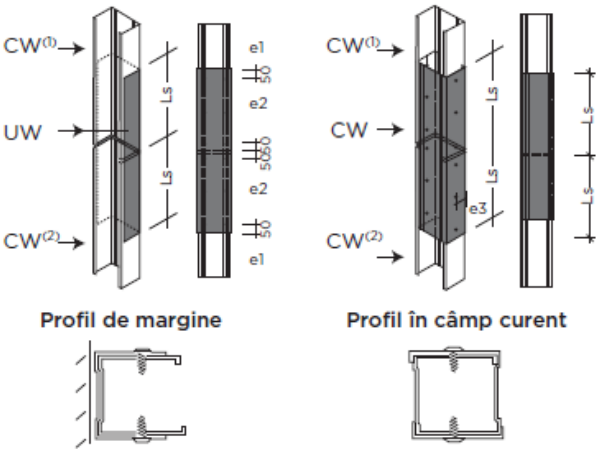

Var. 1:

Fixarea plăcilor Rigips® RF/RFI:

Strat plăci	Grosime totală panotaj	Tip șurub	Interax max. șuruburi
1-ul	15 mm	Șuruburi autofiletante Rigips® 212/25 Ø3,5 x 25 mm	700 mm
al 2-lea	2 x 15 mm = 30 mm	Șuruburi autofiletante Rigips® 212/45 Ø3,5 x 45 mm	200 mm
Montajul plăcilor de gips-carton va urmări un decalaj de 600 mm între straturi și de la o față la cealaltă și minim 400 mm între rosturile transversale ale fiecărui strat (în același plan, precum și pe straturile succesive).			

Fixarea plăcilor Rigistabil și Glasroc® F Ridurit:

Strat plăci	Grosime totală panotaj	Tip șurub	Interax max. șuruburi
1-ul	15 mm	Șuruburi autofiletante HartFix Ø3,8 x 25 mm	700 mm
al 2-lea	2 x 15 mm = 30 mm	Șuruburi autofiletante HartFix Ø3,8 x 45 mm	200 mm
sau			
1-ul	20 mm	Șuruburi autofiletante HartFix Ø3,8 x 35 mm	700 mm
al 2-lea	2 x 20 mm = 40 mm	Șuruburi autofiletante HartFix Ø3,8 x 55 mm	200 mm
Montajul plăcilor va urmări un decalaj de 600 mm între straturi și de la o față la cealaltă și minim 400 mm între rosturile transversale ale fiecărui strat (în același plan, precum și pe straturile succesive).			

Var. 2:

Fixarea plăcilor Rigips® RF/RFI:

Strat plăci	Grosime totală panotaj	Tip șurub	Interax max. șuruburi
1-ul	15 mm	Șuruburi autofiletante Rigips® 212/25 Ø3,5 x 25 mm	750 mm
al 2-lea	2 x 15 mm = 30 mm	Șuruburi autofiletante Rigips® 212/45 Ø3,5 x 45 mm	250 mm
Montajul plăcilor de gips-carton va urmări un decalaj de 600 mm între straturi și de la o față la cealaltă și minim 400 mm între rosturile transversale ale fiecărui strat (în același plan, precum și pe straturile succesive).			

Consum de materiale pe m ² – var. 1	Material	Cons. unitar	u.m.
Notă: Consumul a fost calculat pe o suprafață de tencuială uscată etalon cu dimensiunile H x L = 3 m x 10 m, interax montați 600 mm. Include: - structura metalică, panotajul de plăci, etanșările - prelucrarea rosturilor pentru nivelul de calitate Q2 (cf. definiții ghid GE 059/2016) Nu include: - racord mobil superior (funcție de proiect) - pierderi tehnologice.	Placă de gips-carton Rigips® RF/RFI 15 mm *	2	m ²
	Profil Rigiprofil® UW 50 – 0,6 mm	0,7	ml
	Profil Rigiprofil® CW 50 – 0,6 mm	1,8	ml
	Bandă etanșare Rigips® (PE 3 mm sau vată minerală bazaltică 10 mm)	0,9	ml
	Ancoră metalică Rigips® DN6 Ø6 x 40 (cu rez. la forfecare), șurub pt. beton Rigips® R-LX-HF-ZP min. Ø6 x 60 mm etc. (racord superior) ⁽³⁾	0,5	buc
	Ancoră metalică Rigips® DN6 Ø6 x 40 (cu rez. la forfecare), șurub pt. beton Rigips® R-LX-HF-ZP min. Ø6 x 60 mm etc. (racord inferior și laterale) ⁽³⁾	0,8	buc
	Șurub autofiletant Rigips® 212/25 Ø3,5 x 25 mm **	5	buc
	Șurub autofiletant Rigips® 212/45 Ø3,5 x 45 mm **	13	buc
	Bandă de armare Rigips® (fibră de sticlă, autoadezivă etc.)	1,1	ml
	Chit de rosturi Rigips® SUPER (sau Rigips® VARIO)	0,45	kg
	Vată minerală ISOVER (după caz)	1	m ²
	⁽³⁾ adecvate suportului, conform proiect		
	* Sistemul permite înlocuirea plăcilor Rigips® RF/RFI 15 mm cu plăci Rigistabil 15 mm, Glasroc® F Ridurit 15 sau 20 mm		
	** sau corespunzătoare plăcii alese, cf. tabele specificații		

Consumurile medii unitare prezente au caracter orientativ, consultativ. Documentațiile devizelor pentru construcții și comenzile comerciale se vor întocmi exclusiv în sarcina factorilor autorizați ai lucrării, prezentele informații fiind doar orientative, cantitățile putând diferi pe proiect.

Consum de materiale pe m ² – var. 2	Material	Cons. unitar	u.m.
Notă: Consumul a fost calculat pe o suprafață de tencuială uscată etalon cu dimensiunile H x L = 4 m x 10 m, interax montați 600 mm.	Placă de gips-carton Rigips® RF/RFI 15 mm	2	m ²
	Profil Rigiprofil® UW 50 – 0,6 mm	0,5	ml
	Profil Rigiprofil® CW 50 – 0,6 mm	1,8	ml
	Bandă etanșare Rigips® din vată minerală bazaltică 10 mm	0,7	ml
	Șurub pt. beton Rigips® R-LX-HF-ZP min. Ø8 x 75 mm etc. (racord superior) ⁽³⁾	0,5	buc
	Șurub pt. beton Rigips® R-LX-HF-ZP min. Ø8 x 75 mm etc. (racord inferior și laterale) ⁽³⁾	0,9	buc
	Șurub autofiletant Rigips® 212/25 Ø3,5 x 25 mm **	4	buc
	Șurub autofiletant Rigips® 212/45 Ø3,5 x 45 mm **	11	buc
	Bandă de armare Rigips® (fibră de sticlă, autoadezivă etc.)	1,1	ml
	Chit de rosturi Rigips® SUPER (sau Rigips® VARIO)	0,45	kg
Include: - structura metalică, panotajul de plăci, etanșările - prelucrarea rosturilor pentru nivelul de calitate Q2 (cf. definiții ghid GE 059/2016)	Vată minerală ISOVER (după caz)	-	m ²
	⁽³⁾ adecvate suportului, conform proiect		
Nu include: - racord mobil superior (funcție de proiect) - pierderi tehnologice.			

Consumurile medii unitare prezente au caracter orientativ, consultativ. Documentațiile devizelor pentru construcții și comenzile comerciale se vor întocmi exclusiv în sarcina factorilor autorizați ai lucrării, prezentele informații fiind doar orientative, cantitățile putând diferi pe proiect.